

Beschreibung

für

JOY
Fan-Coil Thermostat

Einleitung

Revision

Revision	Datum	Beschreibung
0	19.11.2015	Erstellt
1	25.11.2015	Kapitel Konfigurationssoftware erweitert
2	07.12.2015	Word Rechtschreibkorrektur
3	09.12.2015	Kleinere Korrekturen
4	19.01.2016	Gültig ab Version 1.0.12++ <ul style="list-style-type: none"> - Zuordnung der Lüfterstufen zum Reglermodus - Sperre der Lüfterstufenverstellung durch Benutzer - Übersteuerung des Heiz- und Kühlausgangs über Modbus - Reinigungsmodus - Umschaltung Anzeige °C/°F - Ein-/Ausschaltverzögerung - Maximale Lasten im Heiz- und Kühlfall konfigurierbar
5	14.07.2016	Gültig ab Version 1.0.14++ <ul style="list-style-type: none"> - Hinweis auf aktiven Ausgang bei Verwendung der Change-Over-Funktion - Zusätzliche Reglermodi: - Manueller Heiz- bzw. Kühlmodus mit 2 aktiven Ausgängen - AUTO nur Heizen (0x0021) mit 2 aktiven Ausgängen (Heiz- und Kühlrelais) - AUTO nur Kühlen (0x0022) mit 2 aktiven Ausgängen (Heiz- und Kühlrelais)
6	06.09.2016	Korrektur Registeranordnung 6-8 in Kapitel 4.1
7	14.11.2016	Gültig ab Applikations-Version 1.1.0++ <p>NEU: PI-Regler NEU: EC-Lüftervariante NEU: Anlaufzeit Lüfterstufe NEU: Anzeige Sollwertverstellung NEU: Keycard-Funktion NEU: Anzeige Reglermodus NEU: Ausgaberegister Reglermodus NEU: Automatik-Anzeige im Ausgaberegister Lüfter Konfigurationssoftware Version 1.2.0.0++ Kleine Korrekturen</p>
8	18.01.2017	Gültig ab Applikations-Version 1.3.0++ und Konfigurationssoftware Version 1.3.0.0++ <p>NEU: Uhrzeit und Datum ausblendbar NEU: Darstellung Sollwert-Offset im Hauptbildschirm möglich NEU: Sonderfunktionen ON-/OFF-Taste NEU: Anzeige Softwareversion</p>
9	20.03.2017	Gültig ab Applikations-Version 1.4.0++ und Konfigurationssoftware Version 1.4.0.0++
10	13.04.2017	Gültig ab Applikations-Version 1.4.0++ <p>Kapitel 3.2.5.2: Neue Tastenkombination zum Aufruf des Parametermenüs</p>

Inhaltsverzeichnis

1	VARIANTENÜBERSICHT	4
2	ALLGEMEIN	4
2.1	Gerätebeschreibung	4
2.2	Konfigurations-Software	5
2.3	Hardware Installation RS-485	5
2.4	RS485 Transceiver	5
2.5	Protokoll	5
2.6	SD-Karte	5
2.7	Bootloader	5
2.8	Startbildschirm	6
3	MENÜFÜHRUNG	7
3.1	Hauptmenü	7
3.2	Parametermenü	13
3.3	Reinigungsmodus	16
3.4	°C/°F Umschaltung	17
4	FUNKTION	18
4.1	Allgemeine Einstellungen	18
4.2	Uhrzeit und Datum	19
4.3	Zeitkanäle	20
4.4	Temperatur	23
4.5	Eingänge	24
4.6	Alarm	27
4.7	Sollwert	28
4.8	Lüfter	30
4.9	Keycard Switch	35
4.10	Präsenz	35

4.11	Taupunkt	37
4.12	Fensterkontakt/Energiesperre	38
4.13	Change-Over	39
4.14	Regler	39
5	MODBUS REGISTER REFERENZ	44
5.1	Variante 3 Lüfterstufen (Relais)	44
5.2	Variante EC-Lüfter (0-10V)	48
6	KONFIGURATIONS-SOFTWARE	52
6.1	Verbindung zum PC	52
6.2	Startbildschirm	52
6.3	Bestimmung der Firmware-Version	53
6.4	Übersicht	53
7	ANHANG	57
7.1	Unterstützte Steuerbefehle	57
7.2	Datenübertragung	57

1 Variantenübersicht

JOY Fancoil 3DI	Art.-Nr. 614757 (3 Lüfterstufen)
JOY Fancoil Modbus	Art.-Nr. 614771 (3 Lüfterstufen)
JOY Fancoil_EC 3DI	Art.-Nr. 649889 (EC-Lüfter 0-10V)
JOY Fancoil_EC Modbus	Art.-Nr. 648363 (EC-Lüfter 0-10V)

2 Allgemein

2.1 Gerätebeschreibung

Das Fancoil Thermostat im hochwertigen Design zur Ansteuerung eines 3-stufigen Lüfters bzw. eines EC-Fancoils mit 0-10V und individuellen Temperatursteuerung in Wohn-, Industrie- und Geschäftsräumen. Es ist für Gebläsekonvektoren mit 2- und 4-Rohrsystemen ausgelegt. Die Bedienung erfolgt über touch-sensitive Tasten. Mit dem modernen Design kombiniert das Gerät ein 2,5" LCD Display mit einer Touch-Oberfläche. Über die Parameter lassen sich 3 Zeitkanäle mit jeweils 4 Zeitabschnitten einstellen.



2.2 Konfigurations-Software

Für das JOY ist eine kostenlose Konfigurations-Software erhältlich, die von der Thermokon-Webseite heruntergeladen werden kann. Mit dieser Software lassen sich Parameterdateien erstellen, die mittels einer SD-Karte auf die jeweiligen Gerätevarianten (3DI und Modbus) aufgespielt werden können. Die JOYs mit Modbus-Schnittstelle können zusätzlich direkt über die Schnittstelle im „Live“-Modus parametrieren bzw. in Betrieb genommen werden.

Eine ausführliche Beschreibung zur Konfigurations-Software ist im Kapitel 6 zu finden.

2.3 Hardware Installation RS-485

Über ein Twisted-Pair-Kabel (Leitungswiderstand 120 Ohm) erfolgt der Anschluss der Modbus-Schnittstelle an das übergeordnete Gebäudemanagementsystem. Detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme und Montage entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.

2.4 RS485 Transceiver

Die max. Anzahl der Busteilnehmer ohne Verwendung eines Repeaters wird durch den RS485-Transceiver vorgegeben. Der im JOY verwendete Transceiver gestattet max. 32 Geräte pro Bussegment.

2.5 Protokoll

Das JOY ist ein Slave-Busteilnehmer, der nur auf Anforderung des Masters auf den Bus senden darf. Das Protokoll entspricht den Vorgaben aus:

- MODBUS Application Protocol Specification V1.1
- MODBUS over Serial Line Specification & Implementation guide V1.0

2.6 SD-Karte

Micro-SD-Karten können verwendet werden, um eine neue Applikation oder eine neue Gerätekonfiguration einzuspielen. Weitere Infos zum Einspielen einer neuen Applikation sind im Kapitel Bootloader zu finden.

Mit dem zugehörigen PC-Konfigurationstool kann eine Konfigurationsdatei erstellt werden, die über die SD-Karte eingespielt werden kann. Siehe dazu Kapitel Konfigurations-Software. Softwarevarianten ab Version 1.3.0 zeigen im Startbildschirm an, wenn eine ungültige Parameterdatei auf der eingesteckten SD-Karte gefunden wurde!

Es können nur SD-Karten verwendet werden, die im FAT-Filesystem formatiert sind! NTFS- und exFAT-Dateisysteme werden nicht unterstützt.

2.7 Bootloader

Im Gerät ist ein Bootloader integriert, der es ermöglicht eine neue Applikation (Update, Upgrade) mittels SD-Karte einzuspielen. Um eine SD-Karte einzustecken, muss das Oberteil abgenommen werden!

Ist der Bootloader aktiv, blinkt die Ring-Beleuchtung im 1s-Takt. Das Display wird nicht angesteuert! Nach Erkennung einer SD-Karte mit gültiger Applikation wird der Update-Vorgang gestartet. Die Ring-Beleuchtung blinkt nun im 300ms-Takt. Nach erfolgreichem Beenden des Updatevorgangs (Dauer ca. 2-3 Minuten!) startet automatisch die neue Applikation. **Die SD-Karte muss anschließend entfernt werden!**

2.8 Startbildschirm

Nach dem Einschalten des Geräts wird für ca. 5s ein Startbildschirm angezeigt, der gerätespezifische Informationen wie Gerätetyp und Firmware-Version anzeigt.


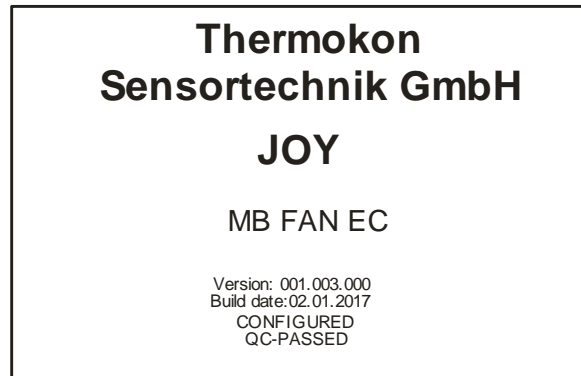


Abbildung 1 Startbildschirm

3 Menüführung

3.1 Hauptmenü

3.1.1 Tasten

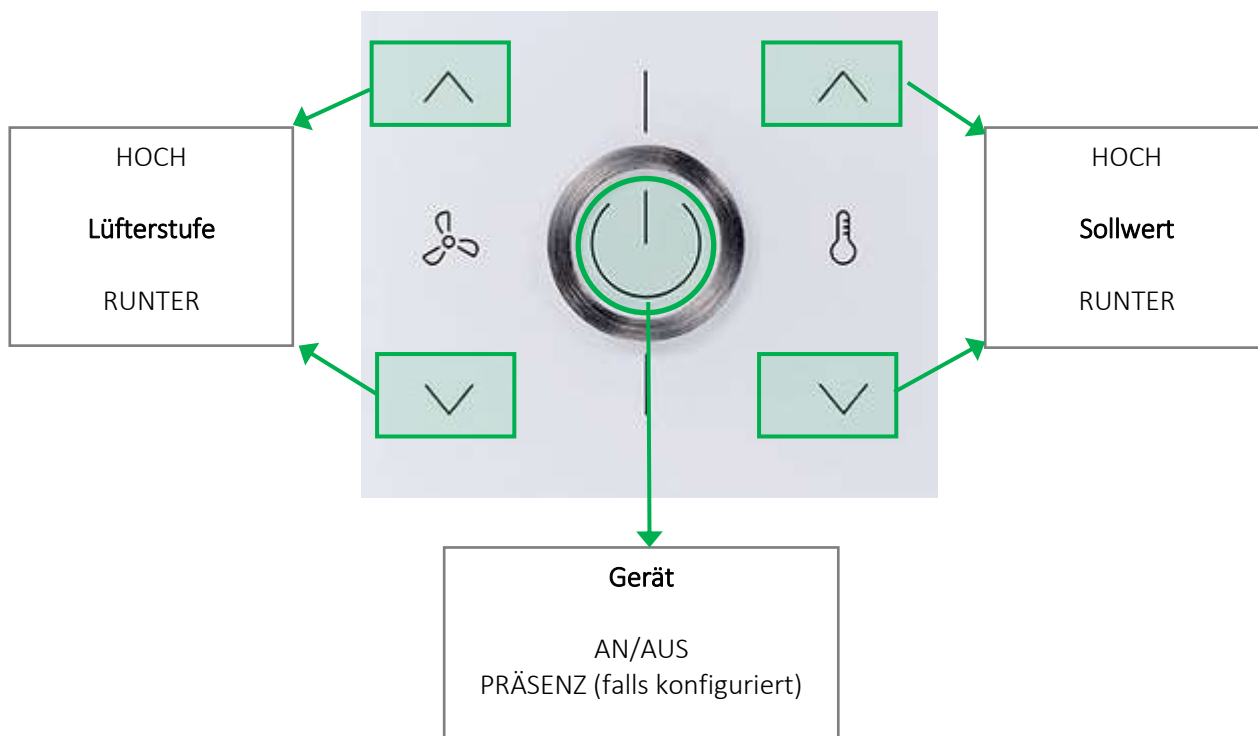

Einmaliges Drücken löst eine Aktion aus. Ein langer Tastendruck sorgt für eine zyklische Änderung eines Wertes im 1s Takt, nach ca. 3s Drücken erhöht sich der Takt. Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, muss die Taste AN/AUS für mind. 3s betätigt werden. Ein kurzer Tastendruck der Taste AN/AUS kann den Präsenzzustand ändern, falls diese Funktion konfiguriert wurde. Im Standby-Modus sind das Display und alle Ausgänge ausgeschaltet (Regler deaktiviert). Die Frost- und Hitzeschutzüberwachung bleibt aktiv. Das Schalten in den Standby-Modus ist nur aktiviert, wenn kein Keycard Switch verwendet wird. Wird vom AUS in den AN-Zustand geschaltet, zeigt das Display für eine Dauer von ca. 5s den Startbildschirm, der Infos zum Gerätetyp und der Software-Version enthält.

Sonderfunktionen Tasten

(Parameter)

Der mittleren Taste (AN/AUS) können unterschiedliche Funktionen zur Änderung des Präsenzzustands zugewiesen werden. Die konfigurierte Funktion wird über einen kurzen Tastendruck ausgelöst. Ein langer Tastendruck löst weiterhin die AN/AUS-Funktion aus. Ausnahme ist die Funktion *Taste gesperrt*. Hier ist die Taste komplett gesperrt. Eine Verknüpfung der Taste mit dem Präsenzzustand schließt eine Verwendung eines digitalen Eingangs als Präsenzmelder aus!

Freigabe Tasten

Die Tasten können nach Bedarf von der übergeordneten Stelle gesperrt/freigegeben werden.

3.1.1.1 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
115	(#) Sonderfunktion der AN/AUS-Taste 0: keine Sonderfunktion (AN/AUS aktiv) (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Toggle Präsenz 2: Raum belegt 3: Raum unbelegt 255 (=0xFF): Taste gesperrt (AN/AUS gesperrt)
262	Freigabe Tasten 0: Freigabe aller Tasten (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Sperre aller Tasten 2: Sperre Tasten zur Lüfterstufenverstellung

Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm ist in drei Bereiche eingeteilt: Kopfzeile, Wertebildschirm und Fußzeile.

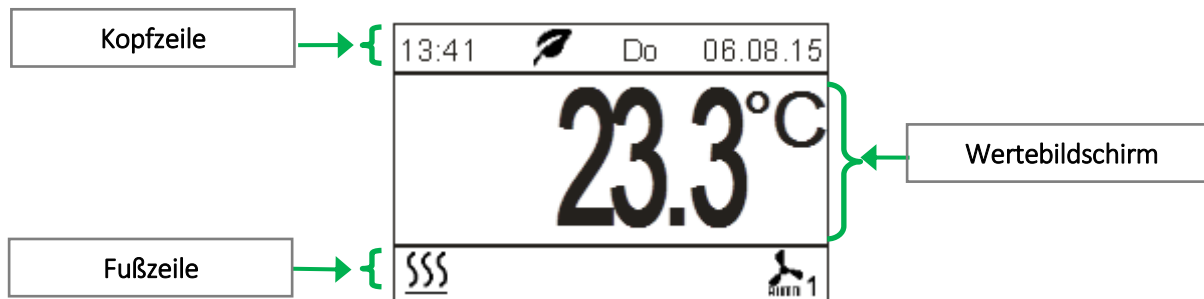


Abbildung 2 Ansicht Hauptbildschirm

Kopfzeile

Die Kopfzeile dient der Darstellung der Uhrzeit, des Wochentags und des Datums. Zusätzlich wird hier bei Bedarf bzw. in Abhängigkeit bestimmter Zustände/Modi noch ein Info-Symbol angezeigt.



Abbildung 3 Hauptbildschirm Kopfzeile

Die Positionen sind fix vorgegeben und nicht veränderbar.

Info-Symbole

ECO-Modus

Alarm

Ausfall Modbus Kommunikation



Wertebildschirm

Standardmäßig zeigt der Wertebildschirm die vom internen Sensor gemessene Raumtemperatur an. Ist ein externer Sensor angeschlossen und der Eingang entsprechend konfiguriert, wird dessen Wert im Display angezeigt. Es kann parametrierbar werden, ob Raumtemperatur, Basissollwert oder Sollwertverschiebung angezeigt werden soll.



Abbildung 4 Temperaturanzeige im Wertebereich

Bei Betätigung einer beliebigen Pfeiltaste springt die Anzeige des Wertebildschirms in das der Taste zugeordnete Untermenü um. Die Pfeiltasten über und unter dem Sollwert-Symbol führen zur Sollwertanzeige, die Pfeiltasten über und unter dem Lüfterstufen-Symbol entsprechend zur Lüfterstufen-Anzeige. Nach 20s ohne Betätigung einer Taste springt die Anzeige auf die Standardanzeige zurück.

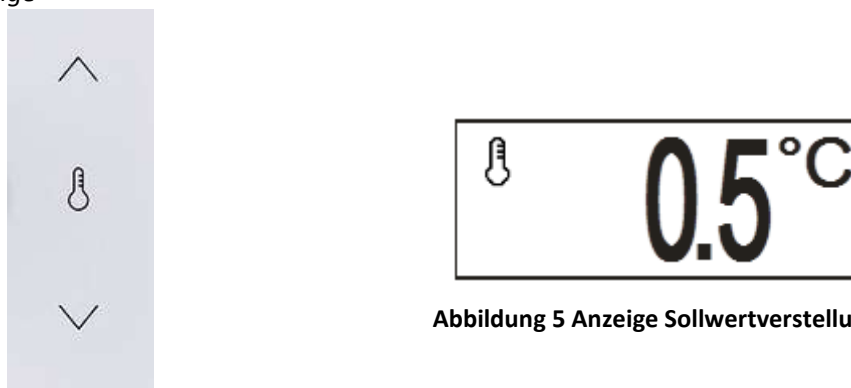
Sollwertanzeige

Abbildung 5 Anzeige Sollwertverstellung

Nach Betätigung der Pfeiltasten für die Sollwertverstellung springt die Anzeige des Wertebildschirms zur Sollwertanzeige. Es erscheinen das Sollwert-Symbol und der Sollwertoffset-Wert. Weiteres Betätigen einer der beiden Pfeiltasten verändert den Wert.

Es stehen drei Optionen zur Auswahl, in welcher Form der Sollwert bei Verstellung angezeigt werden kann. Er kann als reiner Offset-Wert, als Effektiv-Wert oder in Stufen angezeigt werden. Bei der Anzeige in Stufen werden die Werte -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 angezeigt. Welcher Sollwertsprung der einzelnen Stufe entspricht, kann mit dem Parameter *Sollwertschrittweite* (Adresse 22) eingestellt werden. Der Parameter *Sollwertverstellbereich* (Adresse 21) muss so eingestellt sein, dass er dem Wert der Stufe 3 entspricht. Siehe dazu Kapitel Sollwert.

Lüfterstufen-Anzeige

Abbildung 6 Anzeige Lüfterstufenverstellung

Nach Betätigung der Pfeiltasten für die Lüfterstufenverstellung springt die Anzeige des Wertebildschirms zur Lüfterstufen-Anzeige. Es erscheinen das Lüfterstufen-Symbol und die aktuelle Lüfterstufe. Weiteres Betätigen der Pfeiltasten schaltet die Stufen.

Fußzeile

In der Fußzeile werden Symbole zu prozessabhängigen Zuständen, wie z.B. Heizen, Kühlen, Raumbelegung, Fensterkontakt, etc. angezeigt. Die Symbole sind in Symbolgruppen aufgeteilt. Pro Gruppe kann immer nur ein Symbol gleichzeitig angezeigt werden.

Symbolgruppen


Präsenz




Fensterkontakt/Taupunkt



Heizen/Kühlen



Lüfterstufe



Aktiver Zeitkanal



Es stehen fünf Felder zur Verfügung.



Abbildung 7 Hauptbildschirm Fußzeile

Die Positionen der Symbole können frei gewählt werden.

Abbildung 7 zeigt eine mögliche Konfiguration der zugeordneten Positionen. Die Symbolgruppe Lüfterstufe wird eingeblendet, sobald eine Stufe ungleich AUS gesetzt ist, die Symbole der Gruppe Heizen/Kühlen, wenn der Regler sich im entsprechenden Modus befindet. Die beiden Gruppen Fensterkontakt/Taupunkt und Präsenz werden nur eingeblendet, wenn der entsprechende Modus über einen Eingang konfiguriert ist bzw. über Modbus gesetzt wurde, s. Kapitel [Eingänge](#). Das Symbol „Aktiver Zeitkanal“ wird nur angezeigt, wenn ein Zeitkanal aktiv ist und kein Sollwert über Modbus vorgegeben wird.

3.1.2 Holding Register

Modbus Holding Register	
Protokoll Adresse	Beschreibung
10	(#) Anzeige Hauptbildschirm 0: Raumtemperaturanzeige (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Basis-Sollwert Anzeige 2: Sollwert-Offset Anzeige
11	(#) Fußzeile Symbol 1 0: kein Symbol (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Heizen/Kühlen 2: Präsenz 3: Fensterkontakt/Taupunkt 4: Lüfterstufe 5: Aktiver Zeitkanal
12	(#) Fußzeile Symbol 2 s. Symbol 1
13	(#) Fußzeile Symbol 3 s. Symbol 1
14	(#) Fußzeile Symbol 4 s. Symbol 1
15	(#) Fußzeile Symbol 5 s. Symbol 1
114	(#) Anzeige Sollwertverstellung 0: Sollwert Offset (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Basis-Sollwert 2: Sollwert in Stufen (z.B. -3,-2, -1, 0, +1, +2,+3)

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

3.2 Parametermenü

3.2.1 Aufruf des Parametermenüs

Gleichzeitiges Drücken der markierten Tasten für mind. 5s. Die Tastenkombination kann mit dem Parameter *Sperre des Parametermenüs* (Adresse 124) gesperrt werden, so dass im laufenden Betrieb keine Veränderungen von Parametern durch einen Anwender vorgenommen werden können.



Abbildung 8 Tastenkombination zum Aufruf des Parametermenüs

3.2.2 Tasten

Die Bedienung des Gerätes im Parametermodus erfolgt mit den in Abbildung 9 angegebenen Tasten. Der Parametermodus ermöglicht dem Anwender das Anpassen der Zeitkanalparameter (Modbus und 3DI-Varianten) und weiterer Parameter (nur 3DI-Varianten), wie Uhrzeit, Zeit, Eingangskonfiguration, etc. am Gerät.

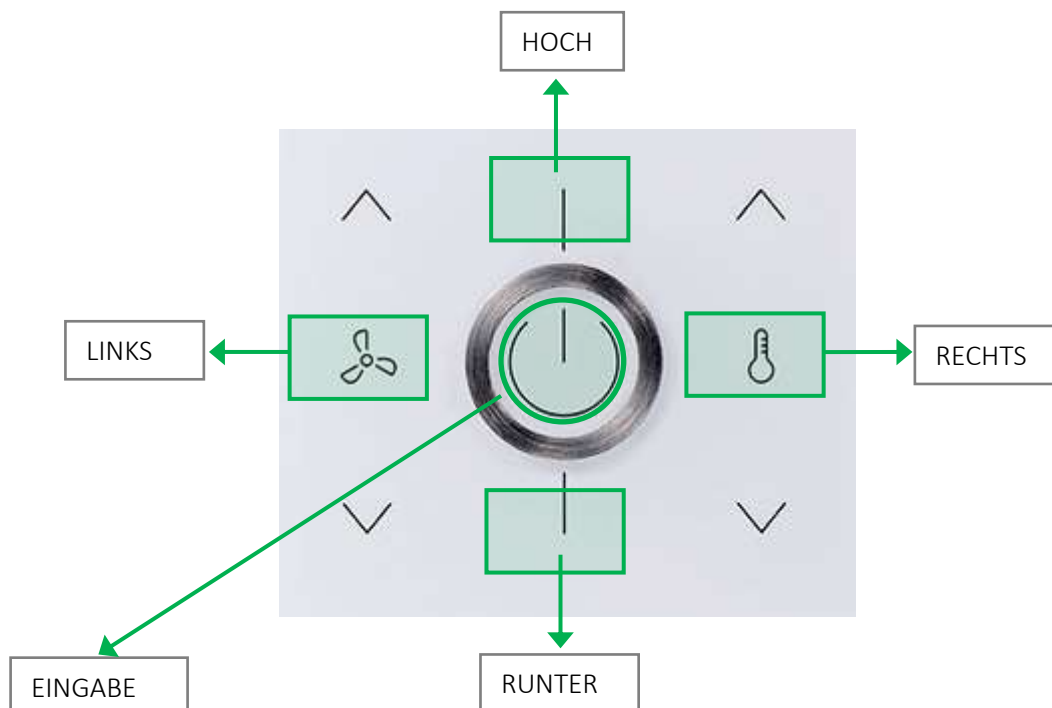


Abbildung 9 Tasten im Parametermenü

3.2.3 Verlassen des Parametermenüs

Das Parametermenü kann verlassen werden, in dem man im Hauptfenster des Parametermenüs die Kopfzeile auswählt und anschließend die Taste LINKS betätigt.

Eine automatische Rückkehr ins Hauptmenü erfolgt, wenn im Parametermenü 30s keine Taste betätigt wurde.

3.2.4 Navigation

Die Navigation in den Menüs erfolgt mit den Tasten HOCH, RUNTER, LINKS, RECHTS und EINGABE. Die Menüs sind hierarchisch aufgebaut. Ausgehend vom Hauptfenster als höchste Ebene kann in die Untermenüs und von dort in weitere Untermenüs (falls vorhanden) gesprungen werden. Um eine Ebene zurück-zuspringen muss die Kopfzeile ausgewählt und anschließend die Taste LINKS betätigt werden.

Die Tasten HOCH / RUNTER dienen der Auswahl einer Menüzeile. Die aktuell ausgewählte Menüzeile wird invertiert dargestellt. Die Modifikation eines Wertes kann nur in der ausgewählten Menüzeile erfolgen.

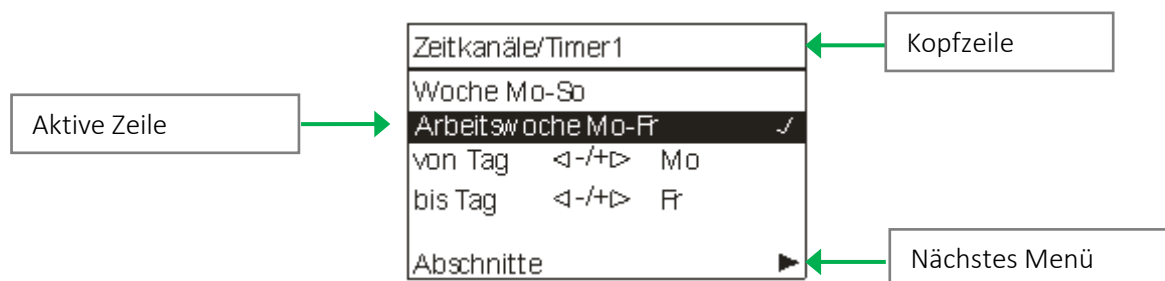


Abbildung 10 Beispiel einer Menüseite

Folgende Symbole werden im Menü verwendet und dienen der besseren Orientierung während der Navigation durch die Menüs:

Werteänderung

<-/+> Hier kann mit den Tasten LINKS(-)/RECHTS(+) der Wert verändert werden. Es ist keine Auswahl über die EINGABE-Taste notwendig.

Aufruf des nächsten Menüs

► Hier kann mit der Taste RECHTS das nächste Menü aufgerufen werden

Anzeige Wert gewählt

✓ Das Symbol ist eingeblendet, wenn der entsprechende Wert ausgewählt ist. Parameter, bei denen kein Symbol zur Wertänderung <-/+> angezeigt wird, können mit der EINGABE-Taste ausgewählt werden.

3.2.5 Übersicht Parameter Menü

Die folgende Menübeschreibung bezieht sich auf die Modbus-Variante. Eine nähere Erläuterung der Menüs der 3DI-Version ist im Datenblatt zu finden!

3.2.5.1 Parameter Menü Zeitkanäle

Nach dem Betätigen der unter Kapitel Aufruf des Parametermenüs genannten Tastenkombination erscheint das Hauptmenü zur Konfiguration der Zeitkanäle:

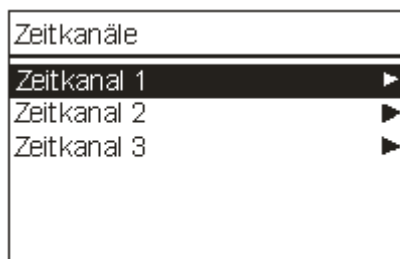


Abbildung 11 Menü „Auswahl Zeitkanal“

Weiterführende Infos zur Parametrierung der Zeitkanäle sind im Kapitel Zeitkanäle zu finden.

3.2.5.2 Parameter Menü Modbus

Der Aufruf des Menüs zur Einstellung der Modbus-Parameter erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der unten markierten Tasten für mind. 3s. Die Tastenkombination muss direkt aus dem Hauptbildschirm heraus aufgerufen werden. Die LED's des Rings leuchten, wenn die Tastenkombination vom Gerät erkannt wurde.

Das Menü ist während der ersten 60 Minuten nach Einschalten der Versorgungsspannung freigeschaltet, so lange das Gerät nicht aktiv in eine Modbus-Kommunikation eingebunden ist. Sobald das Gerät eine gültige an das Gerät adressierte Anfrage einer DDC erhält, wird der Zugriff auf das Menü gesperrt. Ohne gültige Kommunikation wird der Zugriff nach 60 Minuten gesperrt!!



Abbildung 12 Tastenkombination zum Aufruf des Parametermenüs Modbus

Anschließend erscheint folgendes Menü:

Modbus-Einstellungen		
Adresse	◀-/▶	32
Baudrate	◀-/▶	38400
Parität	◀-/▶	Keine

Abbildung 13 Übersicht Parameter Menü

Adresse

Adresse des Gerätes im Modbus-Netzwerk. Einstellbar sind die Adressen 1-247. Werkseinstellung: 32

Baudrate

9600Bd

19200Bd (*Werkseinstellung*)

38400Bd

57600Bd

Parität

Keine

Ungerade

Gerade (*Werkseinstellung*)


3.2.6 Holding Register


Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
124	(#) Sperre des Parametermenüs 0: Tastenkombination zum Aufruf des Parametermenüs freigegeben (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Tastenkombination zum Aufruf des Parametermenüs gesperrt

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!


3.3 Reinigungsmodus



Mit der Taste  kann in den Reinigungsmodus geschaltet werden. Dazu muss die Taste für mind. 3s betätigt werden. Der Reinigungsmodus bleibt für 60s bestehen. Während dieser Zeit sind alle Tasten gesperrt.

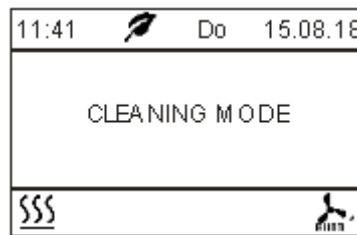**Abbildung 14 Bildschirm Reinigungsmodus**

3.4 °C/°F Umschaltung

Mit der Taste  kann die Anzeige der Temperatureinheit im Display zwischen °C und °Fahrenheit umgeschaltet werden (Tastendruck ca. 3s). Dies betrifft nur die Anzeige im Display! Die Parameter und Prozessdatenwerte behalten die Einheit, die im Parameter EINHEIT TEMPERATUR (Adresse 6) gespeichert wurde!

4 Funktion

4.1 Allgemeine Einstellungen

Es kann die Menü-Sprache und ein Code zur Gerätestandortkennung konfiguriert werden. Des Weiteren kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des LCD und des Rings in den Grenzen von 0-100% konfiguriert werden.

Zur Laufzeit besteht die Möglichkeit über Modbus alle Tasten oder nur die Tasten zur Lüfterstufenverstellung zu sperren bzw. das Gerät in den Standby-Betrieb zu setzen. Im Standby-Betrieb ist der Regler nicht aktiv und das Display abgeschaltet. Außerdem sind alle Ausgänge deaktiviert und die Tasten, mit Ausnahme der EINGABE-Taste, gesperrt. Es kann nur in den Standby-Betrieb geschaltet werden, wenn kein Eingang als Keycard-Eingang verwendet wird!

Der Parameter *Maximale Last Heizen* dient der Optimierung der Kompensation der Eigenerwärmung bei geschalteter Last. Bei Auswahl des Wertes muss der auftretende Laststrom durch das Heizventil und die Lüfterstufe berücksichtigt werden. Für den Parameter *Maximale Last Kühlen* gilt das Gleiche wie für den Heizfall.

4.1.1 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
2	(#) Gerätestandortkennung 0x0000 _{hex} - 0xFFFF _{hex} <i>Werkseinstellung: 0</i>
3	(#) Sprache 0: deutsch (<i>Werkseinstellung</i>) 1: englisch
16	(#) Helligkeit Hintergrundbeleuchtung LCD 0-100 = 0-100% <i>Werkseinstellung: 90%</i>
17	(#) Helligkeit Ring 0-100 = 0-100% <i>Werkseinstellung: 20%</i>
99	(#) Maximale Last Heizen 0: <2A (<i>Werkseinstellung</i>) 1: <4A 2: <6A
100	(#) Maximale Last Kühlen 0: <2A (<i>Werkseinstellung</i>) 1: <4A 2: <6A
261	Gerät Ein/Standby 0: Ein (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Standby

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

4.2 Uhrzeit und Datum

4.2.1 Übersicht

Das JOY verfügt über eine Echtzeituhr, die Uhrzeit und Datum automatisch berechnet. Neben der Sommer-/Winterzeitumstellung können auch die Darstellungsformate von Uhrzeit und Datum frei konfiguriert werden. Die Echtzeituhr ist batteriegepuffert, d.h. Uhrzeit und Datum bleiben auch bei längeren Stromausfällen erhalten.

Uhrzeit und Datum können zur Laufzeit von übergeordneter Stelle über Modbus aktualisiert werden.

4.2.2 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
7	(#) Format Uhrzeit 0: 24h(pm) (<i>Werkseinstellung</i>) 64 (=0x40): 12h(am) 255 (=0xFF): keine Anzeige
8	(#) Format Datum 0: TT.MM.JJ (<i>Werkseinstellung</i>) 1: JJ/MM/TT 255 (=0xFF): keine Anzeige
97	(#) Sommer-/Winterzeitumstellung 0: keine Umstellung (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Mitteleuropäische Zeit
264	Uhrzeit Stunde 0 – 23 <i>Werkseinstellung: 12</i>
265	Uhrzeit Minute 0 – 59 <i>Werkseinstellung: 0</i>
266	Datum Tag 1 – 31 <i>Werkseinstellung: 1</i>
267	Datum Monat 1 – 12 <i>Werkseinstellung: 1</i>
268	Datum Jahr 15 – 99 <i>Werkseinstellung: 15</i>

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

4.3 Zeitkanäle

4.3.1 Übersicht

Es stehen 3 Zeitkanäle mit jeweils 4 Abschnitten zur Verfügung, die frei programmierbar sind. Für jeden Zeitkanal sind die Wochentage wählbar und pro Abschnitt sind Startzeit, Heiz-Sollwert, Lüfterstufe und ECO-Modus konfigurierbar.

Tabelle 1 Struktur eines Zeitkanals


Zeitkanal		
Wochentagsmaske	Abschnitt	Parameter
Ganze Woche Mo-So Arbeitswoche Mo-Fr Von Tag bis Tag	1	Startzeit
		Lüfterstufe
		Sollwert Heizen
		ECO-Modus
	2	Startzeit
		Lüfterstufe
		Sollwert Heizen
		ECO-Modus
	3	Startzeit
		Lüfterstufe
		Sollwert Heizen
		ECO-Modus
	3	Startzeit
		Lüfterstufe
		Sollwert Heizen
		ECO-Modus

Ein Abschnitt wird aktiv geschaltet, wenn Uhrzeit und Wochentag mit der konfigurierten Startzeit und Wochentagsmaske übereinstimmen. Ein Abschnitt bleibt solange aktiv bis die Bedingungen eines anderen Abschnitts erfüllt werden. Über Modbus ist eine Übersteuerung des Sollwertes über Register *Basissollwert* (Adresse 255) möglich. Siehe dazu Kap. [Sollwert](#).

Die Zeitkanäle sind priorisiert. Kanal 3 hat die höchste Priorität. Die Konfiguration der Zeitkanäle kann im Parametermenü durch den Anwender am Gerät oder mit einem PC-Konfigurationstool (Aufgabe des Systemintegrators) erfolgen, welches die Parameter auf SD-Karte speichert oder über den Bus in das Gerät überträgt.

4.3.2 Menü Zeitkanäle

Es können bis zu 3 Zeitkanäle mit jeweils 4 Zeitabschnitten parametrierbar werden. Für jeden Abschnitt kann Startzeit, Sollwert, Lüfterstufe und ECO-Modus konfiguriert werden.

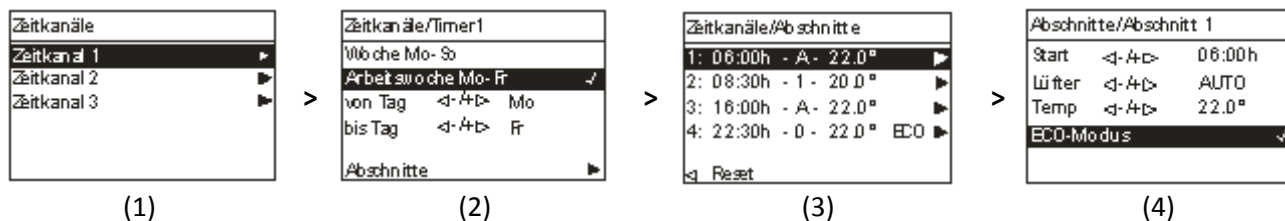

Nach Auswahl der Zeile des zu bearbeitenden Zeitkanals wird mit der Taste RECHTS das Untermenü zur Parametrierung der Wochentagsmaske aufgerufen. In den ersten beiden Zeilen kann mit der EINGABE-Taste die gesamte Woche (Montag-Sonntag) oder die Arbeitswoche (Montag-Freitag) ausgewählt werden. Alternativ kann in den Zeilen 3 und 4 mit den Tasten LINKS(-)/RECHTS(+) ein beliebiger Zeitraum innerhalb einer Woche eingestellt werden. Der ausgewählte Zeitraum ist mit dem Symbol ✓ markiert.

In der Zeile ganz unten kann in das Menü „Auswahl Abschnitte“ gesprungen werden (Taste RECHTS).

Hier wird zunächst eine Übersicht aller 4 Abschnitte des entsprechenden Zeitkanals gezeigt. Die eingestellten Parameter des jeweiligen Abschnitts werden in Kurzform in folgender Reihenfolge von links nach rechts dargestellt:

Index Abschnitt / Startzeit / Lüfterstufe / Heizsollwert/ Info ECO-Modus

Nach Auswahl des Abschnittes, der bearbeitet werden soll, kann mit der Taste RECHTS in das entsprechende Untermenü gesprungen werden.

In der untersten Zeile kann man die Einstellungen des Zeitkanals zurücksetzen (Taste LINKS). ACHTUNG: Das Zurücksetzen löscht alle Einstellungen und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden!

Zur Rückkehr in das jeweils vorhergehende Menü muss der Cursor auf der obersten Zeile stehen und anschließend die Taste LINKS betätigt werden. **Änderungen am Zeitkanal werden gespeichert, wenn man mit der Taste LINKS von Menü (2) in Menü (1) zurückspringt.**

4.3.3 Holding Register

Start(Parameter)

Die Startzeit kann in 15 Minuten Schritten geändert werden.

Lüfter(Parameter)

Variante mit 3 Lüfterstufen (3 Relais):

Bei der Lüfterstufe kann zwischen AUS, STUFE 1, STUFE 2, STUFE 3 und AUTOMATIK gewählt werden.

Variante mit EC-Lüfter (0-10V):

Es kann zwischen AUS und AUTOMATIK gewählt werden.

Sollwert(Parameter)

Der Sollwert ist im Bereich 0°C bis 50°C einstellbar.

ECO-Modus(Parameter)

Zusätzlich kann ein ECO-Modus gesetzt werden (Taste EINGABE). Im ECO-Modus wird die Totzone zwischen Heizen und Kühlen automatisch auf die konfigurierte ECO-Totzone gesetzt (Standard 10K) und die PWM-Zeit bei Verwendung des Reglers im PI-Modus verdoppelt. Ist ein Abschnitt mit ECO-Modus aktiv, wird in der Kopfzeile des Hauptbildschirms das ECO-Symbol eingeblendet.

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
34	(#) Zeitkanal 1 Wochentage Bit0: Montag Bit1: Dienstag Bit2: Mittwoch Bit3: Donnerstag Bit4: Freitag Bit5: Samstag Bit6: Sonntag <i>Werkseinstellung: 0</i> Beispiel: 7 \triangleq 0x0F _{hex} = Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
35	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Stunde Abschnitt 1 0 – 23h <i>Werkseinstellung: 0</i>
36	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Minute Abschnitt 1 0 – 59min <i>Werkseinstellung: 0</i>
37	(#) Zeitkanal 1 Sollwert Abschnitt 1 0-500 \triangleq 0,0 – 50,0°C <i>Werkseinstellung: 21,0°C</i>
<i>Variante mit 3 Lüfterstufen (3 Relais)</i>	
38	(#) Zeitkanal 1 Lüfterstufe Abschnitt 1 0: Aus 1: Stufe 1 2: Stufe 2 3: Stufe 3 4: Automatik (<i>Werkseinstellung</i>)
<i>Variante mit EC-Lüfter (0-10V)</i>	
38	(#) Zeitkanal 1 Lüfteransteuerung Abschnitt 1 0x00 _{hex} : Aus 0x01 _{hex} : Automatik (<i>Werkseinstellung</i>)
39	(#) Zeitkanal 1 ECO-Modus Abschnitt 1 0x00 _{hex} : ECO-Modus aus (<i>Werkseinstellung</i>) 0x01 _{hex} : ECO-Modus aktiv
40-44	(#) Zeitkanal 1 Abschnitt2
45-49	(#) Zeitkanal 1 Abschnitt3

50-54	(#) Zeitkanal 1 Abschnitt4
55-75	(#) Zeitkanal 2
76-96	(#) Zeitkanal 3

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

Eine komplette Registerliste ist in Kapitel [Modbus Register Referenz](#) zu finden.

4.4 Temperatur

4.4.1 Übersicht

Das JOY verfügt über einen internen Temperatursensor. Standardmäßig wird der Wert dieses Sensors als Istwert für den internen Regler verwendet. Wie in Kapitel [Eingänge](#) beschrieben, kann ein Eingang als Sensoreingang für einen externen Fühler parametrisiert werden. In diesem Fall wird automatisch der externe Fühler als Istwert-Geber für den Regler verwendet und dessen Wert im Display als Temperaturanzeige dargestellt. Der Messbereich der Sensoren geht von 0..50°C mit einer Auflösung von 0,1°. Für beide Sensoren besteht die Möglichkeit einer Kalibrierung zur Korrektur des Messwertes.

4.4.2 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
4	(#) Offset interner Sensor 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C <i>Werkseinstellung: 0,0°C</i>
5	(#) Offset externer Sensor 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C <i>Werkseinstellung: 0,0°C</i>
6	(#) Einheit Temperatur 0: nicht benutzt 1: °Celsius (<i>default</i>) 2: °Fahrenheit

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

4.4.3 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
514	Interner Temperatursensor 0-500 \triangleq 0-50,0°C Beispiel: 21,5°C = 215
515	Externer Temperatursensor 0-500 \triangleq 0-50,0°C Beispiel: 21,5°C = 215

4.5 Eingänge

4.5.1 Übersicht

Das Gerät verfügt in der Modbus-Variante über 2 Eingänge, in der 3DI Variante über 3 Eingänge. Eingang 1 ist ein potenzialfreier Universaleingang und Eingang 2 ein 230V-Eingang. Der zusätzliche Eingang der 3DI-Variante ist ebenfalls potenzialfrei. Abhängig vom Eingang können unterschiedliche Funktionen, wie Fensterkontakt, Taupunktwärter, Präsenzkontakt, Change-Over-Kontakt, Keycard Switch und Externer Temperatursensor konfiguriert werden, die in den folgenden Kapiteln kurz erläutert werden. Für jeden Eingang kann zusätzlich die Polarität konfiguriert werden (Schließer/Öffner).

Die internen Eingangszustände sind bei Konfiguration als Fenster- oder Taupunktkontakt mit den zugehörigen Modbus-Registern ODER-verknüpft. Bei Präsenz bzw. Change-Over Konfiguration übersteuert das entsprechende Modbus-Register den internen Zustand!

Tabelle 2 Übersicht möglicher Eingangskombinationen

Eingang 230V (Eingang 2)	Eingang 3DI (Eingang 3) (nicht in der Modbus-Variante vorhanden)	Eingang Universal (Eingang 1)
Change-Over DI	Fensterkontakt	Sensor
		Fensterkontakt
		Taupunktkontakt
		Präsenzkontakt
		Keycard Switch
	Taupunktkontakt	Sensor
		Fensterkontakt
		Taupunktkontakt
		Präsenzkontakt
		Keycard Switch
	Präsenzkontakt	Sensor
		Fensterkontakt
		Taupunktkontakt
		Keycard Switch
	Keycard Switch	Sensor
		Fensterkontakt
		Taupunktkontakt
		Präsenzkontakt
Not used	Change-Over DI	Sensor
		Fensterkontakt
		Taupunktkontakt
		Präsenzkontakt
		Keycard Switch
	Fensterkontakt	Sensor
		Change-Over DI
		Change-Over Sensor
		Fensterkontakt
		Taupunktkontakt
		Präsenzkontakt
		Keycard Switch
	Taupunktkontakt	Sensor
		Change-Over DI
		Change-Over Sensor
		Fensterkontakt
		Taupunktkontakt
		Präsenzkontakt
		Keycard Switch
	Präsenzkontakt	Sensor
		Change-Over DI
		Change-Over Sensor
		Fensterkontakt
		Taupunktkontakt
	Keycard Switch	Keycard Switch
		Sensor
		Change-Over DI
		Change-Over Sensor
		Fensterkontakt
		Taupunktkontakt
		Präsenzkontakt

4.5.2 Konfigurierbare Funktionen

4.5.2.1 Externer Temperatursensor (NTC10k)

Am Universaleingang kann ein externer Temperatursensor vom Typ NTC 10k angeschlossen werden. Der externe Sensor wird dann automatisch als Istwert-Geber für den internen Regler verwendet und im Display angezeigt.

4.5.2.2 Change-Over Digitaler Kontakt

Der Eingang wird als digitale Change-Over-Vorgabe für den Regler verwendet. Es kann max. ein Eingang als Change-Over-Kontakt konfiguriert werden! Näheres dazu im Kapitel [Change-Over](#).

4.5.2.3 Change-Over Sensor(NTC10k)

Am Universaleingang kann ein externer Temperatursensor vom Typ NTC 10k angeschlossen werden. Bei dieser Konfiguration bestimmt der gemessene Temperaturwert (Kühlen < 19°C, Heizen >28°C) die Change-Over-Vorgabe an den Regler. Es kann max. ein Eingang als Change-Over Kontakt konfiguriert werden! Weitere Infos dazu sind im Kapitel [Change-Over](#) zu finden.

4.5.2.4 Fensterkontakt

Der Universaleingang kann als Fensterkontakt konfiguriert werden. Ein aktiver Fensterkontakt aktiviert die Energiesperre. Die Funktion ist mit der Modbus-Vorgabe ODER-verknüpft. Näheres dazu im Kapitel [Fensterkontakt/Energiesperre](#).

4.5.2.5 Taupunktkontakt

Der Universaleingang kann als Taupunktkontakt konfiguriert werden. Ein aktiver Taupunktkontakt sperrt den Kühlregler. Die Funktion ist mit der Modbus-Vorgabe ODER-verknüpft. Näheres dazu im Kapitel [Taupunkt](#).

4.5.2.6 Präsenzkontakt

Der Eingang wird als Präsenzkontakt verwendet. Näheres dazu im Kapitel [Präsenz](#).

4.5.2.7 Keycard Switch

Der Eingang wird als Keycardkontakt verwendet. Näheres dazu im Kapitel [Keycard Switch](#).

4.5.3 Holding Register

Modbus Holding Register	
Protokoll Adresse	Beschreibung
18	(#) Eingang 1 Universaleingang 0: Nicht verwendet (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Externer Temperatursensor (NTC10k) 2: Change-Over Sensor (NTC10k) 3: Change-Over Schließer 4: Fensterkontakt Schließer 5: Präsenzkontakt Schließer 6: Taupunktkontakt Schließer 7: Change-Over Öffner 8: Fensterkontakt Öffner 9: Präsenzkontakt Öffner 10: Taupunktkontakt Öffner 11: Keycard Switch Schließer 12: Keycard Switch Öffner
19	(#) Eingang 2 230V 0: Nicht verwendet (<i>Werkseinstellung</i>) 3: Change-Over Schließer 7: Change-Over Öffner

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

4.5.4 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
519	Zustand Eingang 1 Universal 0: Offen 1: Geschlossen
520	Zustand Eingang 2 230V 0: Offen 1: Geschlossen

4.6 Alarm

In der Kopfzeile des Displays kann ein Alarm-Symbol eingeblendet werden. Dieses Symbol sitzt an der gleichen Position, wie das ECO-Symbol. Da das Alarm-Symbol eine höhere Priorität hat, überschreibt es das ECO-Symbol! Bei aktivem Alarm blinkt die Hintergrundbeleuchtung.




Abbildung 15 Kopfzeile mit eingeblendetem Alarm-Symbol

4.6.1 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
263	Vorgabe Alarm 0: kein Alarm (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Alarm

4.7 Sollwert

4.7.1 Übersicht

Der aktive Sollwert wird im Normalfall durch die Konfiguration der Zeitkanäle bestimmt. Er kann durch eine Änderung des Sollwert-Offsets vom Anwender in festgelegten Grenzen verändert werden. Während des Betriebes besteht die Möglichkeit den Sollwert von einer übergeordneten Stelle vorzugeben (Modbus).

4.7.2 Holding Register

Sollwert nach Reset (Parameter)

Nach einem Neustart des Gerätes wird dieser Wert solange als Sollwert verwendet bis ein neuer Sollwert durch einen Zeitkanal oder eine Modbus-Vorgabe aktiv wird.

Sollwertverstellbereich (Parameter)

Bestimmt die Grenzen der Sollwertoffsetverstellung durch den Anwender. Bei Auswahl der *Anzeige Sollwertverstellung* (Register 113) als Stufenanzeige -3 .. +3 muss dieser Parameter auf den Wert des Sollwertoffsets der Stufe 3 gesetzt werden!

Beispiel: Schrittweite 1K => Stufe 3 entspricht 3K => hier eintragen!! Skalierung beachten!

Sollwertschrittweite (Parameter)

Bestimmt die Schrittweite des Sollwert-Offsets bei Verstellung durch den Anwender am Gerät.

Totzone/Totzone ECO-Modus (Parameter)

Bestimmt die Totzone im normalen Reglerbetrieb bzw. im ECO-Modus. Zur Aktivierung des ECO-Modus siehe auch Kap. Zeitkanäle.

Sollwertverschiebung Präsenz (Parameter)

Bei Verwendung der Präsenzfunktion durch einen digitalen Eingang oder über Modbus wird im UNBELEGT-Zustand automatisch der hier konfigurierte Wert vom Heizsollwert abgezogen bzw. auf den Kühlsollwert dazugerechnet.

Frostschutz/Hitzeschutz (Parameter)

Bei Verwendung der Fensterfunktion (Energiesperre) durch einen digitalen Eingang oder über Modbus werden im Fall „Fenster offen“/„Energiesperre aktiv“ der Heizsollwert und der Kühlsollwert auf die hier konfigurierten Werte gesetzt.

Basissollwert

Dieses Register dient der Sollwertvorgabe durch ein übergeordnetes System. Kühl- und Heizsollwert werden intern aus diesem Basissollwert und der Totzone in Abhängigkeit des Modus (normal/ECO) berechnet. Siehe Kapitel Regler.

Sollwertoffset

Externe Vorgabe zum Übersteuern des internen Sollwert-Offsets.

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
20	(#) Sollwert nach Reset 0-500 \triangleq 0,0 - 50,0°C Werkseinstellung: 21,0°C
21	(#) Sollwertverstellbereich 0-100 \triangleq 0,0 - 10,0°C Werkseinstellung: 3,0°C
22	(#) Sollwertschrittweite 0-100 \triangleq 0,0 - 10,0°C Werkseinstellung: 0,5°C
23	(#) Totzone 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C Werkseinstellung: 2,0°C
24	(#) Totzone ECO-Modus 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C Werkseinstellung: 10,0°C
25	(#) Sollwertverschiebung Präsenz 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C Werkseinstellung: 2,0°C
26	(#) Frostschutz 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C Werkseinstellung: 7,0°C
27	(#) Hitzeschutz 0-500 \triangleq 0,0 - 50,0°C Werkseinstellung: 35,0°C
255	Basissollwert 0-500 \triangleq 0,0 - 50,0°C Werkseinstellung: 21,0°C
256	Sollwertoffset 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C Werkseinstellung: 0°C

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

4.7.3 Input Register

Sollwert Heizen

Ausgabe des aktiven Heizsollwertes. Ist abhängig von der Vorgabe des Basissollwertes (Zeitkanal, Modbus) und des Sollwertoffsets (Anwender, Modbus) und des Modus (Normal/ECO, Belegt/Unbelegt).

Der zuletzt geänderte Wert bestimmt den Sollwert, d.h. bei aktivem Zeitkanal wechselt der Sollwert, wenn über Register *Basissollwert* (Adresse 255) ein neuer Wert geschrieben wird oder wenn ein neuer Zeitkanal aktiv wird.

Sollwert Kühlen

Ausgabe des aktiven Kühlsollwertes. Ist abhängig von der Vorgabe des Basissollwertes (Zeitkanal, Modbus) und des Sollwertoffsets (Anwender, Modbus) und des Modus (Normal/ECO, Belegt/Unbelegt).

Der zuletzt geänderte Wert bestimmt den Sollwert, d.h. bei aktivem Zeitkanal mit Sollwert 24°C wechselt der Sollwert, wenn über Register *Basissollwert* (Adresse 255) ein neuer Wert geschrieben wird oder wenn ein neuer Zeitkanal aktiv wird.

Sollwert Offset

Ausgabe des internen Offsets, der durch den Anwender am Gerät oder über das Register *Sollwertoffset* (Adresse 256) vorgegeben wurde. Der zuletzt geänderte Wert bestimmt den Sollwert, d.h. zum Beispiel, dass ein vom Anwender am Gerät eingestellter Offset mit dem nächsten Update des Registers *Sollwertoffset* (Adresse 256) überschrieben würde.

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
511	Sollwert Heizen 0-500 \triangleq 0-50,0°C Beispiel: 21,5°C = 215
512	Sollwert Kühlen 0-500 \triangleq 0-50,0°C Beispiel: 21,5°C = 215
513	Sollwert Offset 0-150 \triangleq 0-15,0°C Beispiel: 3,0°C = 30

4.8 Lüfter

4.8.1 Variante mit 3 Lüfterstufen (3 Relais)

4.8.1.1 Übersicht

JOY verfügt über bis zu 3 Ausgänge zur Ansteuerung von bis zu drei Lüfterstufen. Die Lüfterstufe ist manuell über die Tasten veränderbar. Die Anzahl der vorhandenen Stufen ist konfigurierbar.

Der Anwender kann zwischen AUS, STUFE1, STUFE2, STUFE3 und AUTOMATIK-Betrieb wählen. Im Automatik-Betrieb ist die Lüfterstufe automatisch mit dem Regler verbunden. Die Zuordnung der Lüfterstufe zur Regelung (Heizen/Kühlen, nur Heizen, nur Kühlen) ist frei wählbar.

Um ein sicheres Anlaufen des Lüfters zu gewährleisten, kann eine Zeit parametrisiert werden, in der der Lüfter mit der höchsten vorhandenen Stufe anläuft.

Die Funktion der Lüfterstufe wird bei Konfiguration der Zeitkanäle (s. Kapitel Zeitkanäle) pro Zeitkanal und pro Abschnitt festgelegt. Der Anwender hat jederzeit die Möglichkeit durch Bedienung am Gerät die Einstellung zu übersteuern. Mit Beginn des nächsten Zeitkanalabschnitts wird die Stufe auf den in den Zeitkanalparametern konfigurierten Wert gesetzt.

Über Modbus kann die Lüfterstufe ebenfalls übersteuert werden. Auch hier gilt, dass mit Beginn eines neuen Zeitkanalabschnitts die Lüfterstufe auf den entsprechend konfigurierten Wert springt.

Bei Verwendung der Option Präsenz ist der Lüfterzustand an den Präsenzzustand gekoppelt. Im manuellen Betrieb wird der Lüfter bei Wechsel in den Zustand UNBELEGT in den Automatik-Betrieb geschaltet. Es gelten dann die Sollwerte des UNBELEGT-Zustands. Bei Rückkehr in BELEGT wird der Automatikmodus mit den Sollwerten des BELEGT-Zustands aktiviert.

Des Weiteren kann ausgewählt werden, ob der Lüfter bei PWM-Betrieb des Reglers an die Ansteuerung des Ventils gekoppelt ist. Ist das der Fall, wird der Lüfter nur dann angesteuert, wenn auch das Ventil angesteuert wird.

Das Ein- und Ausschaltverhalten der Stufen ist abhängig von der Betriebsart des aktiven Reglers. Arbeitet der Regler als Zweipunkt-Regler werden die Stufen in Abhängigkeit der parametrisierten Schwellwerte für die Lüfterstufen 1/2/3 geschaltet. Beim PI-Regler werden die Stufen in Abhängigkeit der Stellgröße des Reglers ausgegeben.

3 Stufen	2 Stufen	1 Stufe
Stufe 3 bei $y > 66\%$	-	-
Stufe 2 bei $y > 33\%$	Stufe 2 bei $y \geq 50\%$	-
Stufe 1 bei $y > 0\%$	Stufe 1 bei $y > 0\%$	Stufe 1 bei $y > 0\%$

4.8.1.2 Holding Register

Schwellwert Lüfterstufe 1/2/3 Ein (Parameter)

Der hier parametrisierte Wert bestimmt die Schwelle zwischen Soll- und Istwert bei der sich die einzelnen Lüfterstufen im Regelfall einschalten. Zum Beispiel läuft die Lüfterstufe 1 in der Grundeinstellung (Schwellwert Lüfterstufe 1 = 0) direkt mit dem Auftreten der Regelanforderung an. Es ist zu beachten, dass eine interne Hysterese zum Ein- und Ausschalten der Lüfterstufen aktiv ist ($\pm 0.3^\circ\text{C}$), um ein Flackern der Ausgänge zu vermeiden!

Ist nur bei Zwei-Punkt-Regler gültig

Zuordnung Lüfterstufen (Parameter)

Der Lüfter kann wahlweise nur dem Heiz- bzw. dem Kühlregler oder auch beiden gleichzeitig zugeordnet werden.

Anlaufzeit Lüfter (Parameter)

Um ein sicheres Anlaufen des Lüfters zu gewährleisten, kann eine Anlaufzeit parametrisiert werden, in der der Lüfter mit Maximumwert anläuft.

Schalt-/Steuerverhalten Lüfterstufen (Parameter)

Hier trifft man die Auswahl, ob der Lüfter an den Zustand des Ventils gekoppelt ist. Bei der Auswahl *Abhängig* läuft der Lüfter nur, wenn das Heiz- bzw. Kühl-Ventil aktiv angesteuert wird. Ist *Unabhängig* ausgewählt, läuft der Lüfter dauerhaft, solange der Regler im Heiz- bzw. Kühlmodus ist (Stellgröße > 0).

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
9	(#)Anzahl Lüfterstufen 1: 1 Stufe 2: 2 Stufen 3: 3 Stufen (<i>Werkseinstellung</i>)

30	(#) Schwellwert Lüfterstufe 1 Ein 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C <i>Werkseinstellung : 0,0°C</i>
31	(#) Schwellwert Lüfterstufe 2 Ein 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C <i>Werkseinstellung : 1,5°C</i>
32	(#) Schwellwert Lüfterstufe 3 Ein 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C <i>Werkseinstellung : 3,0°C</i>
98	(#) Zuordnung Lüfterstufen 0: Heizen/Kühlen (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Heizen 2: Kühlen
113	(#) Anlaufzeit Lüfter 0-30s \triangleq 0 – 300 <i>Werkseinstellung : 1s</i>
129	(#) Schalt-/Steuerverhalten Lüfterstufen 0: Unabhängig (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Abhängig
270	Vorgabe Lüfterstufe 0: Aus 1: Stufe 1 2: Stufe 2 3: Stufe 3 4: Automatik (<i>Werkseinstellung</i>)

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

4.8.1.3 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
518	Zustand Lüfterstufe 0: Aus 1: Stufe 1 2: Stufe 2 3: Stufe 3 -255 (=0xFF01 _{hex}): Auto Stufe 1 -254 (=0xFF02 _{hex}): Auto Stufe 2 -253 (=0xFF03 _{hex}): Auto Stufe 3

4.8.2 Variante EC-Lüfter (0-10V)

4.8.2.1 Übersicht

Ein 0-10V Ausgang dient der Ansteuerung eines EC-Lüfters. Die Drehzahl des Lüfters ist manuell über die Tasten veränderbar. Die Anzahl der Schritte zur Verstellung der Drehzahl zwischen 0 und 100% ist konfigurierbar.

Im Automatik-Betrieb ist die Lüfteransteuerung automatisch mit dem Regler verbunden. Die Zuordnung des Lüfters zur Regelung (Heizen/Kühlen, nur Heizen, nur Kühlen) ist frei wählbar.

Bei Verwendung eines PI-Reglers entspricht der Ausgabewert der Stellgröße des Reglers, angepasst an die Anzahl der Schritte der Lüfteransteuerung. Beim Zweipunktregler wird der Ausgangswert in Abhängigkeit des Parameters *Abweichung Temperatur für maximale Lüfteransteuerung (Adresse 30)*, ebenfalls angepasst an die Anzahl der Schritte der Lüfteransteuerung, ausgegeben.

Um ein sicheres Anlaufen des Lüfters zu gewährleisten, kann eine Zeit parametrierbar werden, in der der Lüfter mit Maximumwert anläuft.

Werden ein oder mehrere Zeitkanäle verwendet, wird die Funktion der Lüfteransteuerung bei Konfiguration der Zeitkanäle (s. Kapitel Zeitkanäle) pro Zeitkanal und pro Abschnitt festgelegt. Während ein Zeitkanal aktiv ist, hat der Anwender jederzeit die Möglichkeit die Einstellung durch Bedienung am Gerät zu übersteuern. Mit Beginn des nächsten Zeitkanalabschnitts wird die Drehzahl auf den in diesem Zeitkanal konfigurierten Wert gesetzt.

Über Modbus kann die Drehzahl ebenfalls übersteuert werden. Auch hier gilt, dass mit Beginn eines neuen Zeitkanalabschnitts der Lüfter auf den dort konfigurierten Wert springt.

Bei Verwendung der Option Präsenz ist der Lüfterzustand an den Präsenzzustand gekoppelt. Im manuellen Betrieb wird der Lüfter bei Wechsel in den Zustand UNBELEGT in den Automatik-Betrieb geschaltet. Es gelten dann die Sollwerte des UNBELEGT-Zustands. Bei Rückkehr in BELEGT wird der Automatikmodus mit den Sollwerten des BELEGT-Zustands aktiviert.

Die Parameter *Lüfter Minimum* und *Lüfter Maximum* bieten die Möglichkeit die Lüftergeschwindigkeit individuell an das Stellsignal des Reglers (0-100%) anzupassen, z.B. 20%-80% Lüftergeschwindigkeit.

4.8.2.2 Holding Register

Abweichung Temperatur für maximale Lüfteransteuerung (100%) (Parameter)

Bei aktivem Zweipunktregler ist der hier parametrierbare Wert die Abweichung des Sollwerts vom Istwert bei der der Ausgang der Lüfteransteuerung 100% erreicht. Unterhalb dieses Wertes wird der Ausgangswert linear zur Abweichung berechnet und in den parametrisierten Stufen ausgegeben (s. [Kap. 3.8.2](#)).

Zuordnung Lüfterstufen (Parameter)

Der Lüfter kann wahlweise nur dem Heiz- oder dem Kühlregler oder auch beiden gleichzeitig zugeordnet werden.

Schritte Lüfterstufenansteuerung (Parameter)

Legt die Anzahl der Schritte und damit die Schrittweite der Lüfterstufenansteuerung fest.

Lüfter Minimum, Lüfter Maximum (Parameter)

Minimal- und Maximalwert für den Ausgang der Lüfteransteuerung.
Die Berechnung der Stufen erfolgt zwischen Minimal- und Maximalwert.

Sonderfall: Bei Setzen des höchstwertigen Bits des Minimalwertes entspricht der Minimalwert der Stufe 1. Die Schrittweite der Ansteuerung wird aus der Anzahl der Schritte der Lüfterstufenansteuerung, dem Minimum und dem Maximum berechnet.

Beispiel:

Anzahl Schritte: 3
Minimum: 50%, Maximum: 70%

⇒ AUS=0%, Stufe1=50%, Stufe2=60%, Stufe3= 70%

Schalt-/Steuerverhalten Lüfterstufen (Parameter)

Hier trifft man die Auswahl, ob der Lüfter an den Zustand des Ventils gekoppelt ist. Bei der Auswahl *Abhängig* läuft der Lüfter nur, wenn das Heiz- bzw. Kühl-Ventil aktiv angesteuert wird. Ist *Unabhängig* ausgewählt, läuft der Lüfter dauerhaft, solange der Regler im Heiz- bzw. Kühlmodus ist (Stellgröße > 0).

Anlaufzeit Lüfter (Parameter)

Um ein sicheres Anlaufen des Lüfters zu gewährleisten, kann eine Anlaufzeit parametrierbar werden, in der der Lüfter mit dem Maximalwert anläuft.

Vorgabe Lüfter

Vorgabe der Lüftergeschwindigkeit in Prozent oder Umschalten in Automatikmodus. Wird entsprechend des Parameters *Schritte Lüfteransteuerung* auf den passenden Schritt umgerechnet.

Bsp: *Vorgabe: 65%, Schritte Lüfteransteuerung: 3 (33%, 66%, 100%)* => Ausgabe 66%

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
30	(#) Abweichung Temperatur für maximale Lüfteransteuerung (100%) 0-150 \pm 0,0 - 15,0°C <i>Werkseinstellung : 4,0°C</i>
98	(#) Zuordnung Lüfterstufen 0: Heizen/Kühlen (<i>Werkseinstellung</i>) 1: Heizen 2: Kühlen
110	(#) Schritte Lüfterstufenansteuerung 1: 100% Schritt 2: 50% Schritte 3: 33% Schritte 4: 25% Schritte 5: 20% Schritte (<i>Werkseinstellung</i>)
111	(#) Lüfter Minimum 0-100 \pm 0-100% (0-10V) <i>Werkseinstellung : 0%</i> Sonderfall: 0x8xxx _{hex} , siehe auch Beschreibung Lüfter Minimum, Lüfter Maximum

112	(#)Lüfter Maximum 0-100 \triangleq 0-100% (0-10V) <i>Werkseinstellung: 100%</i>
113	(#) Anlaufzeit Lüfter 0-300 \triangleq 0 – 30s <i>Werkseinstellung: 1s</i>
129	(#)Schalt-/Steuerverhalten Lüfterstufen 0: Unabhängig 1: Abhängig <i>Werkseinstellung : 0 - Unabhängig</i>
270	Vorgabe Lüfter 0-100 \triangleq 0-100% Manuell -256 (=0xFF00 _{hex}) = Automatik <i>Werkseinstellung: 0%</i>

4.8.2.3 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
518	Zustand Lüfter 0-100% \triangleq 0-100% Manuell -256..-156 (=0xFF00 _{hex} -0xFF64 _{hex}): Automatik mit Wert in %

4.9 Keycard Switch

Bei nicht eingesteckter Karte wird das Gerät in den Energiesparmodus-Modus geschaltet. Die Bedienung der Tasten ist gesperrt, das Display abgeschaltet und der Regler regelt auf die Sollwerte des „Raum unbelegt“-Zustands (Senkung Sollwert Heizen um Wert in Parameter *Sollwertverschiebung Präsenz* (Adresse 25) und Erhöhung Sollwert Kühlen um entsprechenden Wert). Ist ein Keycard Switch parametrierbar, ist die Funktion Gerät ein-/ausschalten über Taste bzw. Modbus-Vorgabe gesperrt.

4.10 Präsenz

4.10.1 Übersicht

Es steht eine Präsenzfunktion zur Verfügung, die, wenn aktiviert, direkten Einfluss auf die Regelung hat. Die Präsenzfunktion kann über die Konfiguration eines digitalen Eingangs aktiviert werden. Näheres dazu ist im Kapitel Eingänge zu finden. Zusätzlich oder alternativ kann die Vorgabe über Modbus erfolgen. Die Vorgabe über Modbus hat eine höhere Priorität als der interne Zustand. Des Weiteren kann die ON/OFF-Taste am Gerät als Präsenztaster konfiguriert werden (siehe Kapitel 3.1.1). Bei aktivierter Präsenzfunktion wird das Symbol für die Präsenz automatisch eingeblendet, wenn dem Präsenzsymbol eine Position in der Fußzeile zugeordnet wurde.

Im Zustand „Raum unbelegt“ wird der Heizsollwert um den um Wert des Parameters *Sollwertverschiebung Präsenz* (Adresse 25) abgesenkt, der Kühlsollwert entsprechend erhöht.

4.10.2 Holding Register

Vorgabe Präsenz

Das Symbol Belegt/Unbelegt wird automatisch eingeblendet, wenn in das Register der Wert für Belegt bzw. Unbelegt geschrieben wird und dem Symbol eine Position in der Fußzeile zugeordnet ist.

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
257	Vorgabe Präsenz 0: Raum unbelegt 1: Raum belegt -1 \triangleq 0xFFFF: keine Funktion (<i>Werkseinstellung</i>)

4.10.3 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
521	Zustand Präsenz 0: Raum unbelegt 1: Raum belegt -1 \triangleq 0xFFFF: keine Funktion

4.11 Taupunkt

4.11.1 Übersicht

JOY verfügt über eine Taupunktfunktion, die, wenn aktiviert, direkten Einfluss auf die Regelung hat. Ein aktiver Taupunktkontakt sperrt den Kühlregler.

Die Taupunktfunktion wird über die Konfiguration eines digitalen Eingangs oder über Modbus aktiviert. Die Vorgabe über Modbus ist mit dem internen Zustand ODER-verknüpft.

Näheres dazu ist im Kapitel Eingänge zu finden.

Bei aktivem Taupunkt wird das Taupunkt-Symbol „Taupunkt aktiv“ automatisch eingeblendet, wenn dem Symbol eine Position in der Fußzeile zugeordnet wurde und der Kühlregler gesperrt.

4.11.2 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
257	Vorgabe Taupunkt 0: Taupunkt inaktiv 1: Taupunkt aktiv -1 \triangleq 0xFFFF: keine Funktion (<i>Werkseinstellung</i>)

4.11.3 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
522	Zustand Taupunkt 0: Taupunkt inaktiv 1: Taupunkt aktiv -1 \triangleq 0xFFFF: keine Funktion

4.12 Fensterkontakt/Energiesperre

4.12.1 Übersicht

Es steht eine Fensterkontakt/Energiesperre-Funktion zur Verfügung, die, wenn aktiviert, direkten Einfluss auf die Sollwertvorgabe des Reglers hat. Bei aktivem Fensterkontakt (Fenster offen = Energiesperre aktiv) werden die Sollwerte für Heizen und Kühlen automatisch auf Frostschutz bzw. Hitzeschutz gesetzt.

Die Fensterkontakt/Energiesperre-Funktion wird über die Konfiguration des digitalen Eingangs oder über Modbus, aktiviert. Die Vorgabe über Modbus ist mit dem internen Zustand ODER-verknüpft.

Weitere Infos dazu sind im Kapitel [Eingänge](#) zu finden.

Bei aktivierter Funktion wird das Fenster-Symbol im Zustand „Fenster offen“ automatisch eingeblendet, wenn dem Symbol eine Position in der Fußzeile zugeordnet wurde und Heiz- und Kühlregler regeln auf den Frostschutz- bzw. Hitzeschutz-Sollwert.

4.12.2 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
259	Vorgabe Fensterkontakt/Energiesperre 0: Fenster geschlossen 1: Fenster offen -1 \triangleq 0xFFFF: keine Funktion (<i>Werkseinstellung</i>)

4.12.3 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
523	Zustand Fensterkontakt/Energiesperre 0: Fenster geschlossen 1: Fenster offen -1 \triangleq 0xFFFF: keine Funktion

4.13 Change-Over

Die Change-Over-Funktion hat, wenn aktiviert, direkten Einfluss auf das Regelverhalten. Über einen Change-Over-Kontakt wird dem Regler bei einem 2-Rohr System der Modus Heizen oder Kühlen vorgegeben. Die Change-Over-Funktion wird über die Konfiguration eines digitalen Eingangs aktiviert oder über Modbus vorgegeben. Ein als Change-Over-Kontakt aktivierter Eingang deaktiviert die Vorgabe über Modbus! Näheres dazu ist im Kapitel [Eingänge](#) zu finden. Je nach Zustand des Kontakts ist nur der Heizregler bzw. nur der Kühlregler aktiv.

Achtung: Bei Verwendung der Change-Over-Funktion wird der Ausgang Heizen (Klemme 5) verwendet!!

4.13.1 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
260	Vorgabe Change-Over 0: Modus Heizen 1: Modus Kühlen -1 \triangleq 0xFFFF: keine Funktion

4.14 Regler

4.14.1 Übersicht

Das JOY verfügt über einen PI- bzw. Zweipunkt-Regler für Heizen und Kühlen. Für Heizen und Kühlen kann neben den Parametern *Proportionalbereich Xp* und *Nachstellzeit Tn*, einzeln parametrisiert werden, welcher Reglertyp (PI/Zweipunkt) verwendet werden soll und ob der Regler aktiv sein soll.

Neben dem Automatik Modus können die Ausgänge für Heizen und Kühlen auch von extern übersteuert werden. In diesem Fall ist der interne Regler deaktiviert, das zugehörige Symbol wird dennoch im Display eingeblendet. Die Ausgabe der Stellgröße erfolgt über die zwei Relaisausgänge für Heizen/Kühlen mit 230 V (PWM / 2-Punkt).

Die Lüfteransteuerung ist im Automatikbetrieb an den Regler gekoppelt. Näheres dazu ist im Kapitel [Lüfter](#) zu finden.

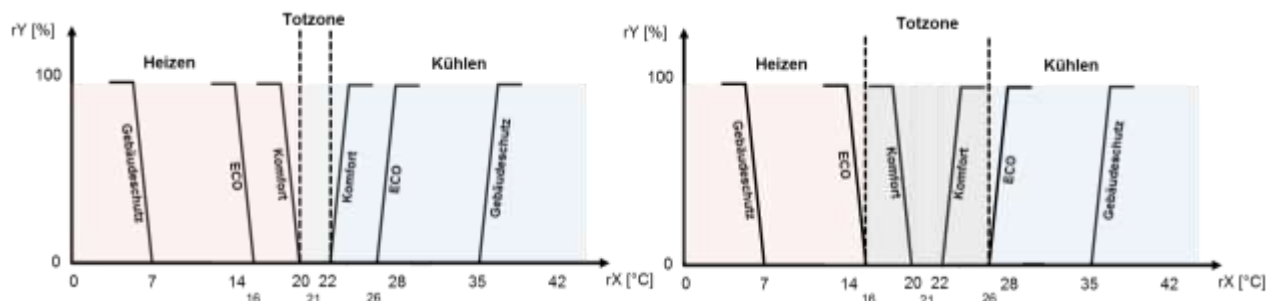


Abbildung 16 Zweipunktregelung mit Hysterese

Die Sollwertbestimmung erfolgt durch Vorgabe des aktiven Zeitkanals oder eine Modbus-Vorgabe und zusätzlich in Abhängigkeit von Umgebungsparametern wie Präsenz, Fensterkontakt, Taupunkt und ECO-Modus und dem vom Anwender veränderten Sollwert-Offset.

Der Regler startet nach einem Kaltstart (Spannung ein) des Gerätes mit einer 4-minütigen Verzögerung.

4.14.2 PI-Regler

Das zeitliche Verhalten des PI-Reglers wird mit den Parametern X_p und T_n festgelegt. Aufgrund des Proportionalanteils reagiert die Stellgröße sofort auf jede Regeldifferenz, während der integrale Anteil erst mit der Zeit zur Wirkung kommt. Die resultierende Stellgröße wird als pulsweitenmoduliertes Signal auf die Ausgänge gegeben.

4.14.3 Zweipunktregler

Bei Unterschreiten des Heiz-Sollwertes abzüglich der Hystereseschwelle schaltet der Regler den Ausgang Heizen ein und bei Überschreiten des Heiz-Sollwertes zuzüglich Hystereseschwelle ab. Im Modus Kühlen verhält er sich entsprechend.

4.14.4 Ventilschutz-Funktion

Um sicherzustellen, dass die Ventile auch bei längerem Nichtgebrauch funktionstüchtig bleiben, verfügt das JOY über eine Ventilschutz-Funktion. Der Ventilschutz wird nur gestartet, wenn das entsprechende Ventil (Heizen oder Kühlen) für mehr als 96 Stunden nicht angesteuert wurde.

Die Zeit ist auf Freitags 11:00h (Heizventil) bzw. 11:15h (Kühlventil) festgelegt. Das jeweilige Ventil wird dann für 5 Minuten eingeschaltet.

Die Ventilschutzfunktion kann deaktiviert werden.

4.14.5 Holding Register

Reglerhysterese (Parameter)

Bestimmt das Ein-/Ausschaltverhalten des Zweipunktreglers. Der Heizregler schaltet bei Unterschreitung des Heiz-Sollwertes abzüglich der halben Hysterese ein und heizt bis der Istwert den Heiz-Sollwert zuzüglich halber Hysterese überschritten hat. Die Hysterese verhindert das „Flackern“ des Stellgliedes, wenn sich der Istwert im Bereich des Sollwertes befindet.

Bei Verwendung des PI-Reglers spielt dieser Parameter keine Rolle.

Regler Modus nach Gerätereustart (Parameter)

Bestimmt den Modus des Reglers nach einem Neustart des Gerätes.

Ventilschutz Freigabe (Parameter)

Freigabe/Sperre des Ventilschutzes

Proportionalbereich X_p (Parameter)

Der Proportionalbereich gibt die Abweichung an, bei der der Regler die maximale Stellgröße (100%) ausgibt. Ein kleines X_p führt zu einem stärkeren Regeleingriff des Proportionalanteils bei geringen Abweichungen, erhöht jedoch die Schwingneigung des Regelkreises.

Nur relevant bei Verwendung des PI-Regler.

Nachstellzeit T_n (Parameter)

Die Zeit, die vergeht bis der I-Anteil dieselbe Stellamplitude erzeugt, wie sie infolge des P-Anteils sofort entsteht. Um den Integralanteil des Reglers zu erhöhen, muss die Nachstellzeit verringert werden.

Nur relevant bei Verwendung des PI-Regler.

Vorgabe Reglermodus

Im Modus Automatik regelt der Regler auf Heiz- und Kühlsollwert. Im Modus Heizen arbeitet der Regler im Automatik-Modus regelt er nur auf den Heiz-Sollwert. Kühlen ist deaktiviert. Im Modus Kühlen verhält es sich umgekehrt.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit die beiden Regler-Ausgänge manuell zu übersteuern. Bei einem übersteuerten Ausgang wird das entsprechende Symbol im Display eingeblendet, der interne Regler ist deaktiviert.

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
28	(#) Reglerhysterese 0-150 \triangleq 0,0 - 15,0°C <i>Werkseinstellung: 1,0°C</i>
29	(#) Regler Modus nach Gerätereustart 0: Aus 1: Heizen 2: Kühlen 3: Auto (<i>Werkseinstellung</i>) 17 (=0x11): Heizen Auto mit Ausgang Heizen AN + Ausgang Kuehlen AN 18 (=0x12): Kühlen Auto mit Ausgang Heizen AN + Ausgang Kuehlen AN
33	(#)Ventilschutz Freigabe 0: Sperre 1: Freigabe (<i>Werkseinstellung</i>)
102	(#) Proportionalbereich Xp Regler Heizen 0-100 \triangleq 0,0 - 10,0°C <i>Werkseinstellung: 2,0°C</i>
103	(#) Nachstellzeit Tn Regler Heizen 0-1000 \triangleq 0-1000min <i>Werkseinstellung: 30min</i>
104	(#) Minimale Stellgröße Regler Heizen 0-100 \triangleq 0-100% <i>Werkseinstellung: 0%</i>
105	(#) Maximale Stellgröße Regler Heizen 0-100 \triangleq 0-100% <i>Werkseinstellung: 100%</i>
106	(#) Verhalten bei minimaler Stellgröße 0 - minimale Stellgröße bleibt bis Moduswechsel (<i>Werkseinstellung</i>)Stellgröße wird erst ausgegeben, wenn minimale Stellgröße erreicht 1 – Stellgröße wird erst ausgegeben, wenn minimale Stellgröße erreichtminimale Stellgröße bleibt bis Moduswechsel
107	(#) PWM-Zykluszeit 5-60 \triangleq 5 – 60min <i>Werkseinstellung: 30min</i>
108	(#) Funktion Regler Heizen 0 - PI-Regler (<i>Werkseinstellung</i>)Stellgröße wird erst ausgegeben, wenn minimale Stellgröße erreicht 1 - Zweipunkt-Regler
109	(#) Funktion Regler Kühlen 0 - PI-Regler (<i>Werkseinstellung</i>) 1 - Zweipunkt-Regler

125	(#) Proportionalbereich Xp Regler Kühlen 0-100 \triangleq 0,0 - 10,0°C <i>Werkseinstellung: 2,0°C</i>
126	(#) Nachstellzeit Tn Regler Kühlen 0-1000 \triangleq 0-1000min
127	(#) Minimale Stellgröße Regler Kühlen 0-100 \triangleq 0-100%
128	(#) Maximale Stellgröße Regler Kühlen 0-100 \triangleq 0-100% <i>Werkseinstellung: 100%</i>
269	Vorgabe Reglermodus 0: Aus 1: Heizen Auto 2: Kühlen Auto 3: Auto (<i>Werkseinstellung</i>) 17 (=0x11): Heizen Auto mit Ausgang Heizen AN + Ausgang Kuehlen AN 18 (=0x12): Kühlen Auto mit Ausgang Heizen AN + Ausgang Kuehlen AN -255 (=0xFF01): Ausgang Heizen AN (manueller Modus) -254 (=0xFF02): Ausgang Kühlen AN (manueller Modus) -239 (=0xFF11): Heizen mit Ausgang Heizen AN + Ausgang Kuehlen AN(manueller Modus) -238 (=0xFF12): Kühlen mit Ausgang Heizen AN + Ausgang Kuehlen AN(manueller Modus))

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

4.14.6 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
516	Ausgang Heizen 0: Aus 1: Ein
517	Ausgang Kühlen 0: Aus 1: Ein
524	Stellgröße Regler 0-100 (=0x00-0x64) entspr. 0-10V
525	Modus Regler 0: Aus 1: Heizen 2: Kühlen

5 Modbus Register Referenz

5.1 Variante 3 Lüfterstufen (Relais)

5.1.1 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
0	(#)
1	(#)
2	(#) Gerätestandortkennung
3	(#) Sprache
4	(#) Offset interner Sensor
5	(#) Offset externer Sensor
6	(#) Einheit Temperatur
7	(#) Format Uhrzeit
8	(#) Format Datum
9	(#) Anzahl Lüfterstufen
10	(#) Anzeige Hauptbildschirm
11	(#) Fußzeile Symbol 1
12	(#) Fußzeile Symbol 2
13	(#) Fußzeile Symbol 3
14	(#) Fußzeile Symbol 4
15	(#) Fußzeile Symbol 5
16	(#) Helligkeit Hintergrundbeleuchtung LCD
17	(#) Helligkeit Ring
18	(#) Eingang 1 Universaleingang
19	(#) Eingang 2 230V-Eingang
20	(#) Sollwert nach Reset
21	(#) Sollwertverstellbereich
22	(#) Sollwertschrittweite
23	(#) Totzone
24	(#) Totzone ECO-Modus
25	(#) Sollwertverschiebung Standby
26	(#) Frostschutz
27	(#) Hitzeschutz
28	(#) Reglerhysterese
29	(#) Reglermodus nach Gerätereustart
30	(#) Schwellwert Lüfterstufe 1 Ein
31	(#) Schwellwert Lüfterstufe 2 Ein
32	(#) Schwellwert Lüfterstufe 3 Ein
33	(#) Freigabe Ventilschutz
34	(#) Zeitkanal 1 Wochentage
35	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Stunde Abschnitt 1
36	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Minute Abschnitt 1
37	(#) Zeitkanal 1 Sollwert Abschnitt 1
38	(#) Zeitkanal 1 Lüfterstufe Abschnitt 1
39	(#) Zeitkanal 1 ECO-Modus Abschnitt 1

40	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Stunde Abschnitt 2
41	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Minute Abschnitt 2
42	(#) Zeitkanal 1 Sollwert Abschnitt 2
43	(#) Zeitkanal 1 Lüfterstufe Abschnitt 2
44	(#) Zeitkanal 1 ECO-Modus Abschnitt 1
45	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Stunde Abschnitt 3
46	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Minute Abschnitt 3
47	(#) Zeitkanal 1 Sollwert Abschnitt 3
48	(#) Zeitkanal 1 Lüfterstufe Abschnitt 3
49	(#) Zeitkanal 1 ECO-Modus Abschnitt 3
50	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Stunde Abschnitt 4
51	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Minute Abschnitt 4
52	(#) Zeitkanal 1 Sollwert Abschnitt 4
53	(#) Zeitkanal 1 Lüfterstufe Abschnitt 4
54	(#) Zeitkanal 1 ECO-Modus Abschnitt 4
55	(#) Zeitkanal 2 Wochentage
56	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Stunde Abschnitt 1
57	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Minute Abschnitt 1
58	(#) Zeitkanal 2 Sollwert Abschnitt 1
59	(#) Zeitkanal 2 Lüfterstufe Abschnitt 1
60	(#) Zeitkanal 2 ECO-Modus Abschnitt 1
61	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Stunde Abschnitt 2
62	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Minute Abschnitt 2
63	(#) Zeitkanal 2 Sollwert Abschnitt 2
64	(#) Zeitkanal 2 Lüfterstufe Abschnitt 2
65	(#) Zeitkanal 2 ECO-Modus Abschnitt 1
66	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Stunde Abschnitt 3
67	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Minute Abschnitt 3
68	(#) Zeitkanal 2 Sollwert Abschnitt 3
69	(#) Zeitkanal 2 Lüfterstufe Abschnitt 3
70	(#) Zeitkanal 2 ECO-Modus Abschnitt 3
71	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Stunde Abschnitt 4
72	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Minute Abschnitt 4
73	(#) Zeitkanal 2 Sollwert Abschnitt 4
74	(#) Zeitkanal 2 Lüfterstufe Abschnitt 4
75	(#) Zeitkanal 2 ECO-Modus Abschnitt 4
76	(#) Zeitkanal 3 Wochentage
77	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Stunde Abschnitt 1
78	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Minute Abschnitt 1
79	(#) Zeitkanal 3 Sollwert Abschnitt 1
80	(#) Zeitkanal 3 Lüfterstufe Abschnitt 1
81	(#) Zeitkanal 3 ECO-Modus Abschnitt 1
82	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Stunde Abschnitt 2
83	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Minute Abschnitt 2
84	(#) Zeitkanal 3 Sollwert Abschnitt 2
85	(#) Zeitkanal 3 Lüfterstufe Abschnitt 2
86	(#) Zeitkanal 3 ECO-Modus Abschnitt 1
87	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Stunde Abschnitt 3
88	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Minute Abschnitt 3
89	(#) Zeitkanal 3 Sollwert Abschnitt 3
90	(#) Zeitkanal 3 Lüfterstufe Abschnitt 3
91	(#) Zeitkanal 3 ECO-Modus Abschnitt 3
92	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Stunde Abschnitt 4

93	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Minute Abschnitt 4
94	(#) Zeitkanal 3 Sollwert Abschnitt 4
95	(#) Zeitkanal 3 Lüfterstufe Abschnitt 4
96	(#) Zeitkanal 3 ECO-Modus Abschnitt 4
97	(#) Sommer-Winterzeit Einstellung
98	(#) Zuordnung Lüfterstufen
99	(#) Maximale Last Heizen
100	(#) Maximale Last Kühlen
101	(#)
102	(#) Proportionalbereich Xp
103	(#) Nachstellzeit Tn
104	(#) Minimale Stellgröße
105	(#) Maximale Stellgröße
106	(#) Verhalten bei minimaler Stellgröße
107	(#) PWM-Zykluszeit
108	(#) Funktion Regler Heizen
109	(#) Funktion Regler Kühlen
110	(#)
111	(#)
112	(#)
113	(#) Anlaufzeit Lüfter
114	(#) Anzeige Sollwertverstellung
115	(#) Sonderfunktion Taste AN/AUS
116	(#) Reserviert
117	(#) Reserviert
118	(#) Reserviert
119	(#) Reserviert
120	(#) Reserviert
121	(#) Reserviert
122	(#) Reserviert
123	(#) Reserviert
124	(#) Sperre des Parametermenüs
125	(#) Proportionalbereich Xp Regler Kühlen
126	(#) Nachstellzeit Tn Regler Kühlen
127	(#) Minimale Stellgröße Regler Kühlen
128	(#) Maximale Stellgröße Regler Kühlen
129	(#) Schalt-/Steuerverhalten Lüfterstufen
Protokoll Adresse	Beschreibung
255	Basissollwert
256	Sollwertoffset
257	Vorgabe Präsenz
258	Vorgabe Taupunkt
259	Vorgabe Fensterkontakt/Energiesperre
260	Vorgabe Change-Over
261	Gerät Ein/Aus
262	Freigabe Tasten
263	Vorgabe Alarm
264	Uhrzeit Stunde
265	Uhrzeit Minute
266	Datum Tag
267	Datum Monat
268	Datum Jahr

269	Vorgabe Regler
270	Vorgabe Lüfterstufe

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

5.1.2 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
511	Sollwert Heizen
512	Sollwert Kühlen
513	Sollwert Offset
514	Interner Temperatursensor
515	Externer Temperatursensor
516	Ausgang Heizen
517	Ausgang Kühlen
518	Zustand Lüfterstufe
519	Zustand Eingang 1
520	Zustand Eingang 2
521	Zustand Präsenz
522	Zustand Taupunkt
523	Zustand Fensterkontakt/Energiesperre
524	Stellgröße Regler
525	Modus Regler

5.2 Variante EC-Lüfter (0-10V)

5.2.1 Holding Register

Modbus Holding Register (R/W)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
0	(#)
1	(#)
2	(#) Gerätestandortkennung
3	(#) Sprache
4	(#) Offset interner Sensor
5	(#) Offset externer Sensor
6	(#) Einheit Temperatur
7	(#) Format Uhrzeit
8	(#) Format Datum
9	
10	(#) Anzeige Hauptbildschirm
11	(#) Fußzeile Symbol 1
12	(#) Fußzeile Symbol 2
13	(#) Fußzeile Symbol 3
14	(#) Fußzeile Symbol 4
15	(#) Fußzeile Symbol 5
16	(#) Helligkeit Hintergrundbeleuchtung LCD
17	(#) Helligkeit Ring
18	(#) Eingang 1 Universaleingang
19	(#) Eingang 2 230V-Eingang
20	(#) Sollwert nach Reset
21	(#) Sollwertverstellbereich
22	(#) Sollwertschrittweite
23	(#) Totzone
24	(#) Totzone ECO-Modus
25	(#) Sollwertverschiebung Standby
26	(#) Frostschutz
27	(#) Hitzeschutz
28	(#) Reglerhysterese
29	(#) Reglermodus nach Gerätereustart
30	(#) Abweichung Temperatur für maximale Lüfterstufenansteuerung (100%)
31	(#)
32	(#)
33	(#) Freigabe Ventilschutz
34	(#) Zeitkanal 1 Wochentage
35	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Stunde Abschnitt 1
36	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Minute Abschnitt 1
37	(#) Zeitkanal 1 Sollwert Abschnitt 1
38	(#) Zeitkanal 1 Lüfterstufe Abschnitt 1
39	(#) Zeitkanal 1 ECO-Modus Abschnitt 1
40	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Stunde Abschnitt 2
41	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Minute Abschnitt 2
42	(#) Zeitkanal 1 Sollwert Abschnitt 2
43	(#) Zeitkanal 1 Lüfterstufe Abschnitt 2

44	(#) Zeitkanal 1 ECO-Modus Abschnitt 1
45	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Stunde Abschnitt 3
46	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Minute Abschnitt 3
47	(#) Zeitkanal 1 Sollwert Abschnitt 3
48	(#) Zeitkanal 1 Lüfterstufe Abschnitt 3
49	(#) Zeitkanal 1 ECO-Modus Abschnitt 3
50	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Stunde Abschnitt 4
51	(#) Zeitkanal 1 Startzeit Minute Abschnitt 4
52	(#) Zeitkanal 1 Sollwert Abschnitt 4
53	(#) Zeitkanal 1 Lüfterstufe Abschnitt 4
54	(#) Zeitkanal 1 ECO-Modus Abschnitt 4
55	(#) Zeitkanal 2 Wochentage
56	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Stunde Abschnitt 1
57	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Minute Abschnitt 1
58	(#) Zeitkanal 2 Sollwert Abschnitt 1
59	(#) Zeitkanal 2 Lüfterstufe Abschnitt 1
60	(#) Zeitkanal 2 ECO-Modus Abschnitt 1
61	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Stunde Abschnitt 2
62	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Minute Abschnitt 2
63	(#) Zeitkanal 2 Sollwert Abschnitt 2
64	(#) Zeitkanal 2 Lüfterstufe Abschnitt 2
65	(#) Zeitkanal 2 ECO-Modus Abschnitt 1
66	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Stunde Abschnitt 3
67	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Minute Abschnitt 3
68	(#) Zeitkanal 2 Sollwert Abschnitt 3
69	(#) Zeitkanal 2 Lüfterstufe Abschnitt 3
70	(#) Zeitkanal 2 ECO-Modus Abschnitt 3
71	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Stunde Abschnitt 4
72	(#) Zeitkanal 2 Startzeit Minute Abschnitt 4
73	(#) Zeitkanal 2 Sollwert Abschnitt 4
74	(#) Zeitkanal 2 Lüfterstufe Abschnitt 4
75	(#) Zeitkanal 2 ECO-Modus Abschnitt 4
76	(#) Zeitkanal 3 Wochentage
77	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Stunde Abschnitt 1
78	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Minute Abschnitt 1
79	(#) Zeitkanal 3 Sollwert Abschnitt 1
80	(#) Zeitkanal 3 Lüfterstufe Abschnitt 1
81	(#) Zeitkanal 3 ECO-Modus Abschnitt 1
82	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Stunde Abschnitt 2
83	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Minute Abschnitt 2
84	(#) Zeitkanal 3 Sollwert Abschnitt 2
85	(#) Zeitkanal 3 Lüfterstufe Abschnitt 2
86	(#) Zeitkanal 3 ECO-Modus Abschnitt 1
87	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Stunde Abschnitt 3
88	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Minute Abschnitt 3
89	(#) Zeitkanal 3 Sollwert Abschnitt 3
90	(#) Zeitkanal 3 Lüfterstufe Abschnitt 3
91	(#) Zeitkanal 3 ECO-Modus Abschnitt 3
92	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Stunde Abschnitt 4
93	(#) Zeitkanal 3 Startzeit Minute Abschnitt 4
94	(#) Zeitkanal 3 Sollwert Abschnitt 4
95	(#) Zeitkanal 3 Lüfterstufe Abschnitt 4
96	(#) Zeitkanal 3 ECO-Modus Abschnitt 4

97	(#) Sommer-Winterzeit Einstellung
98	(#) Zuordnung Lüfterstufen
99	(#) Maximale Last Heizen
100	(#) Maximale Last Kühlen
101	(#) Nicht verwendet
102	(#) Proportionalbereich Xp
103	(#) Nachstellzeit Tn
104	(#) Minimale Stellgröße
105	(#) Maximale Stellgröße
106	(#) Verhalten bei minimaler Stellgröße
107	(#) PWM-Zykluszeit
108	(#) Funktion Regler Heizen
109	(#) Funktion Regler Kühlen
110	(#) Schritte Lüfterstufenansteuerung
111	(#) Lüfter Minimum
112	(#) Lüfter Maximum
113	(#) Anlaufzeit Lüfter
114	(#) Anzeige Sollwertverstellung
115	(#) Sonderfunktionen Taste AN/AUS
116	(#) Reserviert
117	(#) Reserviert
118	(#) Reserviert
119	(#) Reserviert
120	(#) Reserviert
121	(#) Reserviert
122	(#) Reserviert
123	(#) Reserviert
124	(#) Sperre des Parametermenüs
125	(#) Proportionalbereich Xp Regler Kühlen
126	(#) Nachstellzeit Tn Regler Kühlen
127	(#) Minimale Stellgröße Regler Kühlen
128	(#) Maximale Stellgröße Regler Kühlen
129	(#) Schalt-/Steuerverhalten Lüfterstufen
Protokoll Adresse	Beschreibung
255	Basissollwert
256	Sollwertoffset
257	Vorgabe Präsenz
258	Vorgabe Taupunkt
259	Vorgabe Fensterkontakt/Energiesperre
260	Vorgabe Change-Over
261	Gerät Ein/Aus
262	Freigabe Tasten
263	Vorgabe Alarm
264	Uhrzeit Stunde
265	Uhrzeit Minute
266	Datum Tag
267	Datum Monat
268	Datum Jahr
269	Vorgabe Regler
270	Vorgabe Lüfterstufe

Die mit # gekennzeichneten Register werden im EEPROM gespeichert. Sie dürfen nur während der Konfiguration des Gerätes und nicht im laufenden Betrieb geschrieben werden!

5.2.2 Input Register

Modbus Input Register (R)	
Protokoll Adresse	Beschreibung
511	Sollwert Heizen
512	Sollwert Kühlen
513	Sollwert Offset
514	Interner Temperatursensor
515	Externer Temperatursensor
516	Ausgang Heizen
517	Ausgang Kühlen
518	Zustand Lüfterstufe
519	Zustand Eingang 1
520	Zustand Eingang 2
521	Zustand Präsenz
522	Zustand Taupunkt
523	Zustand Fensterkontakt/Energiesperre
524	Stellgröße Regler
525	Modus Regler


6 Konfigurations-Software

Zur Konfiguration laden Sie sich die aktuelle Version der Thermokon Konfigurationssoftware herunter und installieren diese auf Ihren PC.

Über die Konfigurationssoftware können sämtliche Geräteeinstellungen mittels einer einfach zu verwendenden grafischen Oberfläche verwaltet werden. Die entsprechenden Konfigurationsdateien können auf einer SD-Karte gespeichert und auf das Gerät übertragen werden. Dazu muss das Oberteil abgenommen werden, die SD-Karte eingesteckt und das Oberteil wieder aufgesteckt werden. Das Gerät startet neu auf und übernimmt die Parameter. Anschließend muss die SD-Karte wieder entfernt werden. JOY Modbus-Varianten können zusätzlich im „Live“-Modus über die Schnittstelle parametrierbar/in Betrieb genommen werden.

6.1 Verbindung zum PC

Zur Verbindung des JOY-RS485 Modbus und dem PC wird ein USB zu RS485 Converter benötigt.

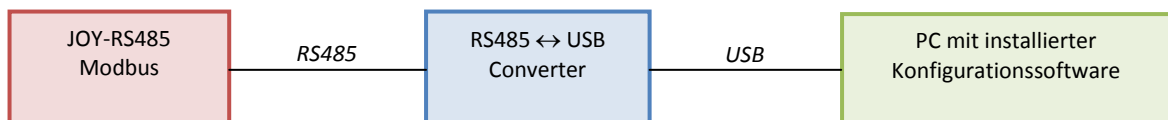

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation des jeweiligen Converters.

6.2 Startbildschirm

Nach dem Start der Software erscheint zunächst der Startbildschirm. Hier können Gerätevariante und Sprache gewählt werden.



Abbildung 17 Gerätetypauswahl nach Programmstart

6.3 Bestimmung der Firmware-Version

Zwischen den einzelnen Firmware-Versionen gibt es Unterschiede bezüglich der Parameter. Um die zur Applikations-Firmware passende Oberfläche angezeigt zu bekommen, muss bei der 3DI-Variante vor Anzeige des Hauptbildschirms die vorhandene Firmware-Version ausgewählt werden.

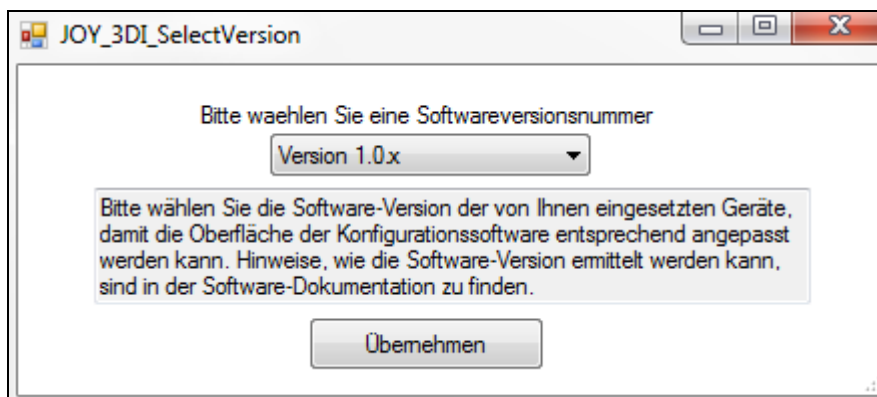


Abbildung 18 Auswahl der Firmware-Version der 3DI-Variante

Die Firmware-Version kann ab der Version 1.3.0 im Display des JOY ausgelesen werden, in dem man mittels ON/OFF-Taste zuerst aus- und dann wieder einschaltet. Anschließend wird der Startbildschirm für ca. 5s eingeblendet, der u.a. die Versionsnummer anzeigt. Geräte mit älteren Versionen müssen zur Anzeige des Startbildschirms neu gestartet werden.

Bei der Modbus-Variante genügt es das Gerät einmal auszulesen (Button ‚Auslesen‘). Die Software-version wird dann automatisch ermittelt und die Oberfläche entsprechend angepasst. Das Auslesen muss erfolgen bevor mit dem Ändern von Parametern in der Oberfläche begonnen wird!

Softwarevarianten ab Version 1.3.0 zeigen im Startbildschirm an, wenn eine ungültige Parameterdatei auf der eingesteckten SD-Karte gefunden wurde!

6.4 Übersicht

6.4.1 Menüleiste

Neben den weiter unten beschriebenen Möglichkeiten zum Parameter laden/speichern und Ändern des Gerätetyps zeigt die Menüleiste den aktuell eingestellten Gerätetyp, die Firmware-Version des Geräts und die Version der verwendeten Konfigurationssoftware.

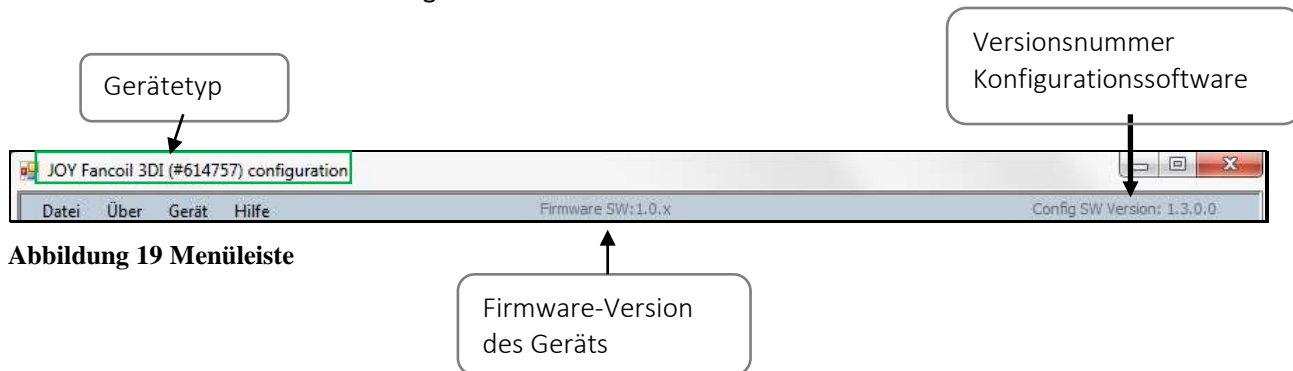


Abbildung 19 Menüleiste

6.4.2 Datei -> Parameter laden/Speichern

In der Menüleiste findet man unter „Datei“ die Punkte „Parameter laden“ und „Parameter speichern“. Eine Konfigurationsdatei kann mit einer SD-Karte zur Parametrierung eines Gerätes verwendet werden, s. dazu Kapitel SD-Karte.

Die Parameterdateien müssen unter dem Namen *confJoy.csv* abgespeichert werden, damit das JOY die Datei auf der SD-Karte als gültige Konfigurationsdatei erkennt!



Abbildung 20 Menü Parameter laden/speichern

6.4.3 Gerät

Es kann zwischen den unterschiedlichen verfügbaren Gerätetypen hin- und her geschaltet werden

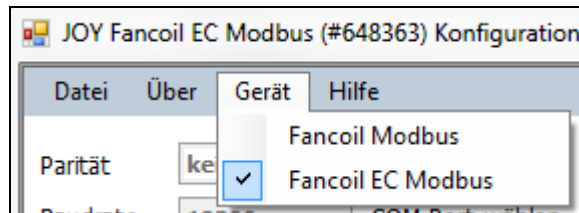


Abbildung 21 Ändern des Gerätetyps

Stellt die Konfigurationssoftware beim Auslesen eines Geräts (Modbus) fest, dass der eingestellte Gerätetyp nicht mit dem Gerätetyp des vorhandenen übereinstimmt, wird der Anwender aufgefordert den vorhanden Gerätetyp zu überprüfen!

6.4.4 Hauptbildschirm

Anschließend erscheint der Hauptbildschirm. Neben der Menüzeile oben ist der Hauptbildschirm in weitere 5 Bereiche unterteilt.

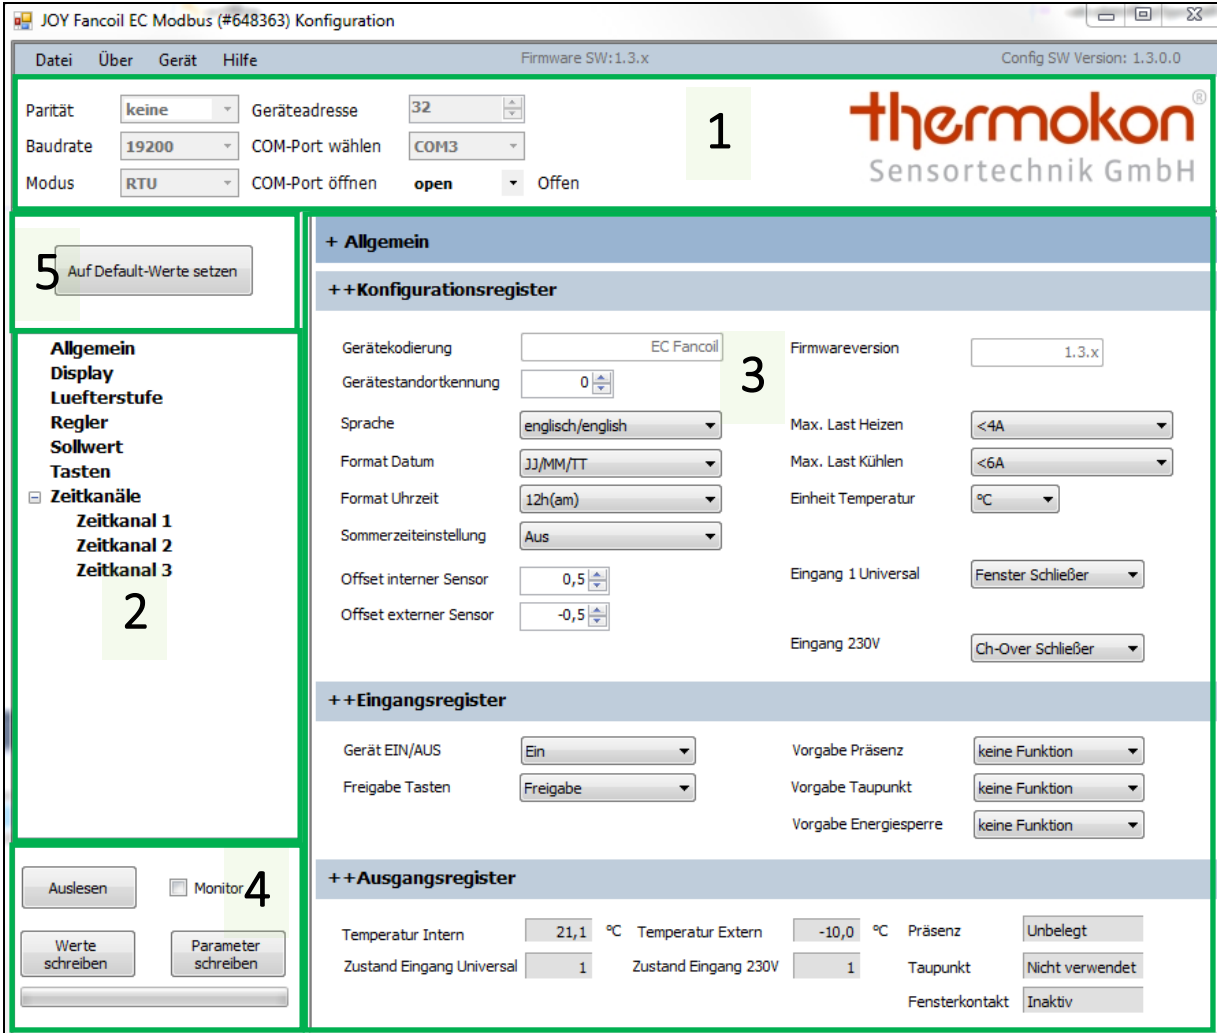


Abbildung 22 Hauptbildschirm der Konfigurationssoftware

1	Einstellung der Schnittstellenparameter der Modbus-Variante
2	Auswahl der Gerätefunktionen. Im Hauptfenster (3) erscheinen die entsprechenden Prozessdaten/Parameter
3	Hauptfenster mit den änderbaren Parametern <ul style="list-style-type: none"> - Konfigurationsregister: Parameter, die im EEPROM abgespeichert werden - Eingangsregister: Prozessdaten (Modbus Holding Register) - Ausgangsregister: Prozessdaten (Modbus Input Register)
4	Buttons für Modbus-Aktionen <ul style="list-style-type: none"> - Auslesen: Einmaliges Auslesen des Gerätes - Monitor: Dauerhaftes Pollen des Gerätes - Werte schreiben: Die unter dem Punkt „Eingaberegister“ aufgeführten Werte werden in das Gerät geschrieben.

	<ul style="list-style-type: none">- Parameter schreiben: Die unter dem Punkt Konfigurationsregister aufgeführten Werte werden in das Gerät geschrieben und dort im EEPROM gespeichert.
5	<p>Default-Werte setzen</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle Felder werden auf die Standardwerte zurückgesetzt

Die Fenster 1 und 4 sind bei den Varianten ohne Modbus ausgeblendet.

7 Anhang

7.1 Unterstützte Steuerbefehle

Folgende MODBUS-Steuerbefehle werden von dem STC65-RS485 Modbus Gateway unterstützt:

Tabelle 1 Unterstützte Modbus-Befehle

Beschreibung	Functionscode	
Holding Register lesen	03 (hex)	3 (dez)
Input Register lesen	04 (hex)	4 (dez)
Mehrere Register schreiben	10 (hex)	16 (dez)

7.2 Datenübertragung

7.2.1 Master/Slave Protokoll

Ein Master und ein oder mehrere Slaves werden an den seriellen Bus angeschlossen. Die Kommunikation zwischen Master und Slave wird ausschließlich durch den Master geregelt. Die Slaves dürfen nur dann senden, wenn sie vorher vom Master angesprochen wurden. Slaves senden nur zurück zum Master, niemals an einen anderen Slave.

7.2.2 Datenrahmen


Die Daten werden nach streng definierten Vorgaben auf den Bus gesendet:

Adresse	Steuerbefehl	Daten	Checksumme
---------	--------------	-------	------------

Allgemein startet ein MODBUS-Telegramm mit der Adresse des Slaves, gefolgt von einem Steuerbefehl (z.B. Register auslesen) und den Daten. Mit Hilfe der Prüfsumme am Telegrammende können die Busteilnehmer Übertragungsfehler erkennen.

7.2.3 Übertragungsmodus RTU

Im Übertragungsmodus RTU werden Telegramme durch Übertragungspausen voneinander getrennt.



Die Dauer der Übertragungspausen zur Trennung von Telegrammen ist abhängig von der eingestellten Baudrate und beträgt $3,5 \cdot \text{Wort-Übertragungszeit (11 Bit)}$. Bei 9600 Baud müssen damit mindestens 4ms und bei 19200 mindestens 2ms zwischen zwei Telegrammen vergehen.

7.2.3.1 Telegrammaufbau

Adresse 1 Byte	Steuerbefehl 1 Byte	Daten 0 - 100 Byte	Checksumme	
			Low	High

7.2.3.2 Berechnung der CRC-Checksumme

Die CRC - Prüfsumme (Cyclical Redundancy Check) wird vom Sender aus allen übertragenen Bytes berechnet und der Botschaft angehängt.

Der Empfänger berechnet dann die CRC-Prüfsumme erneut und vergleicht sie mit der Empfangenen Prüfsumme. Stimmen die Werte nicht überein, dann ist von einem Übertragungsfehler auszugehen und die empfangenen Daten werden verworfen. Das niederwertige Byte der 16 Bit großen Prüfsumme wird im Telegramm an vorletzter und das höherwertige Byte an letzter Stelle gesendet.

Berechnung der Prüfsumme (Programmbeispiel in C):

```

crc = 0xFFFF; // CRC-Check, Init
for(i = 0; i < telegram_length-2; i++)
    crc = crc_calc(crc, telegram_data[i]);

crc_low = crc & 0x00FF; // Low-Byte
crc_high = (crc & 0xFF00) >> 8; // High-Byte

// Calculate CRC
unsigned int crc_calc(unsigned int crc_temp, unsigned int data)
{
    unsigned int Index_CC=0;
    unsigned int LSB=0;
    crc_temp = ( ( crc_temp ^ data) | 0xFF00) & (crc_temp | 0x00FF) ;
    for(Index_CC = 0; Index_CC<8; Index_CC++)
    {
        LSB = (crc_temp & 0x0001);
        crc_temp >>= 1;
        if(LSB)
            crc_temp = crc_temp ^ 0xA001; // calculation polynomial for CRC16
    }
    return(crc_temp);
}

```